

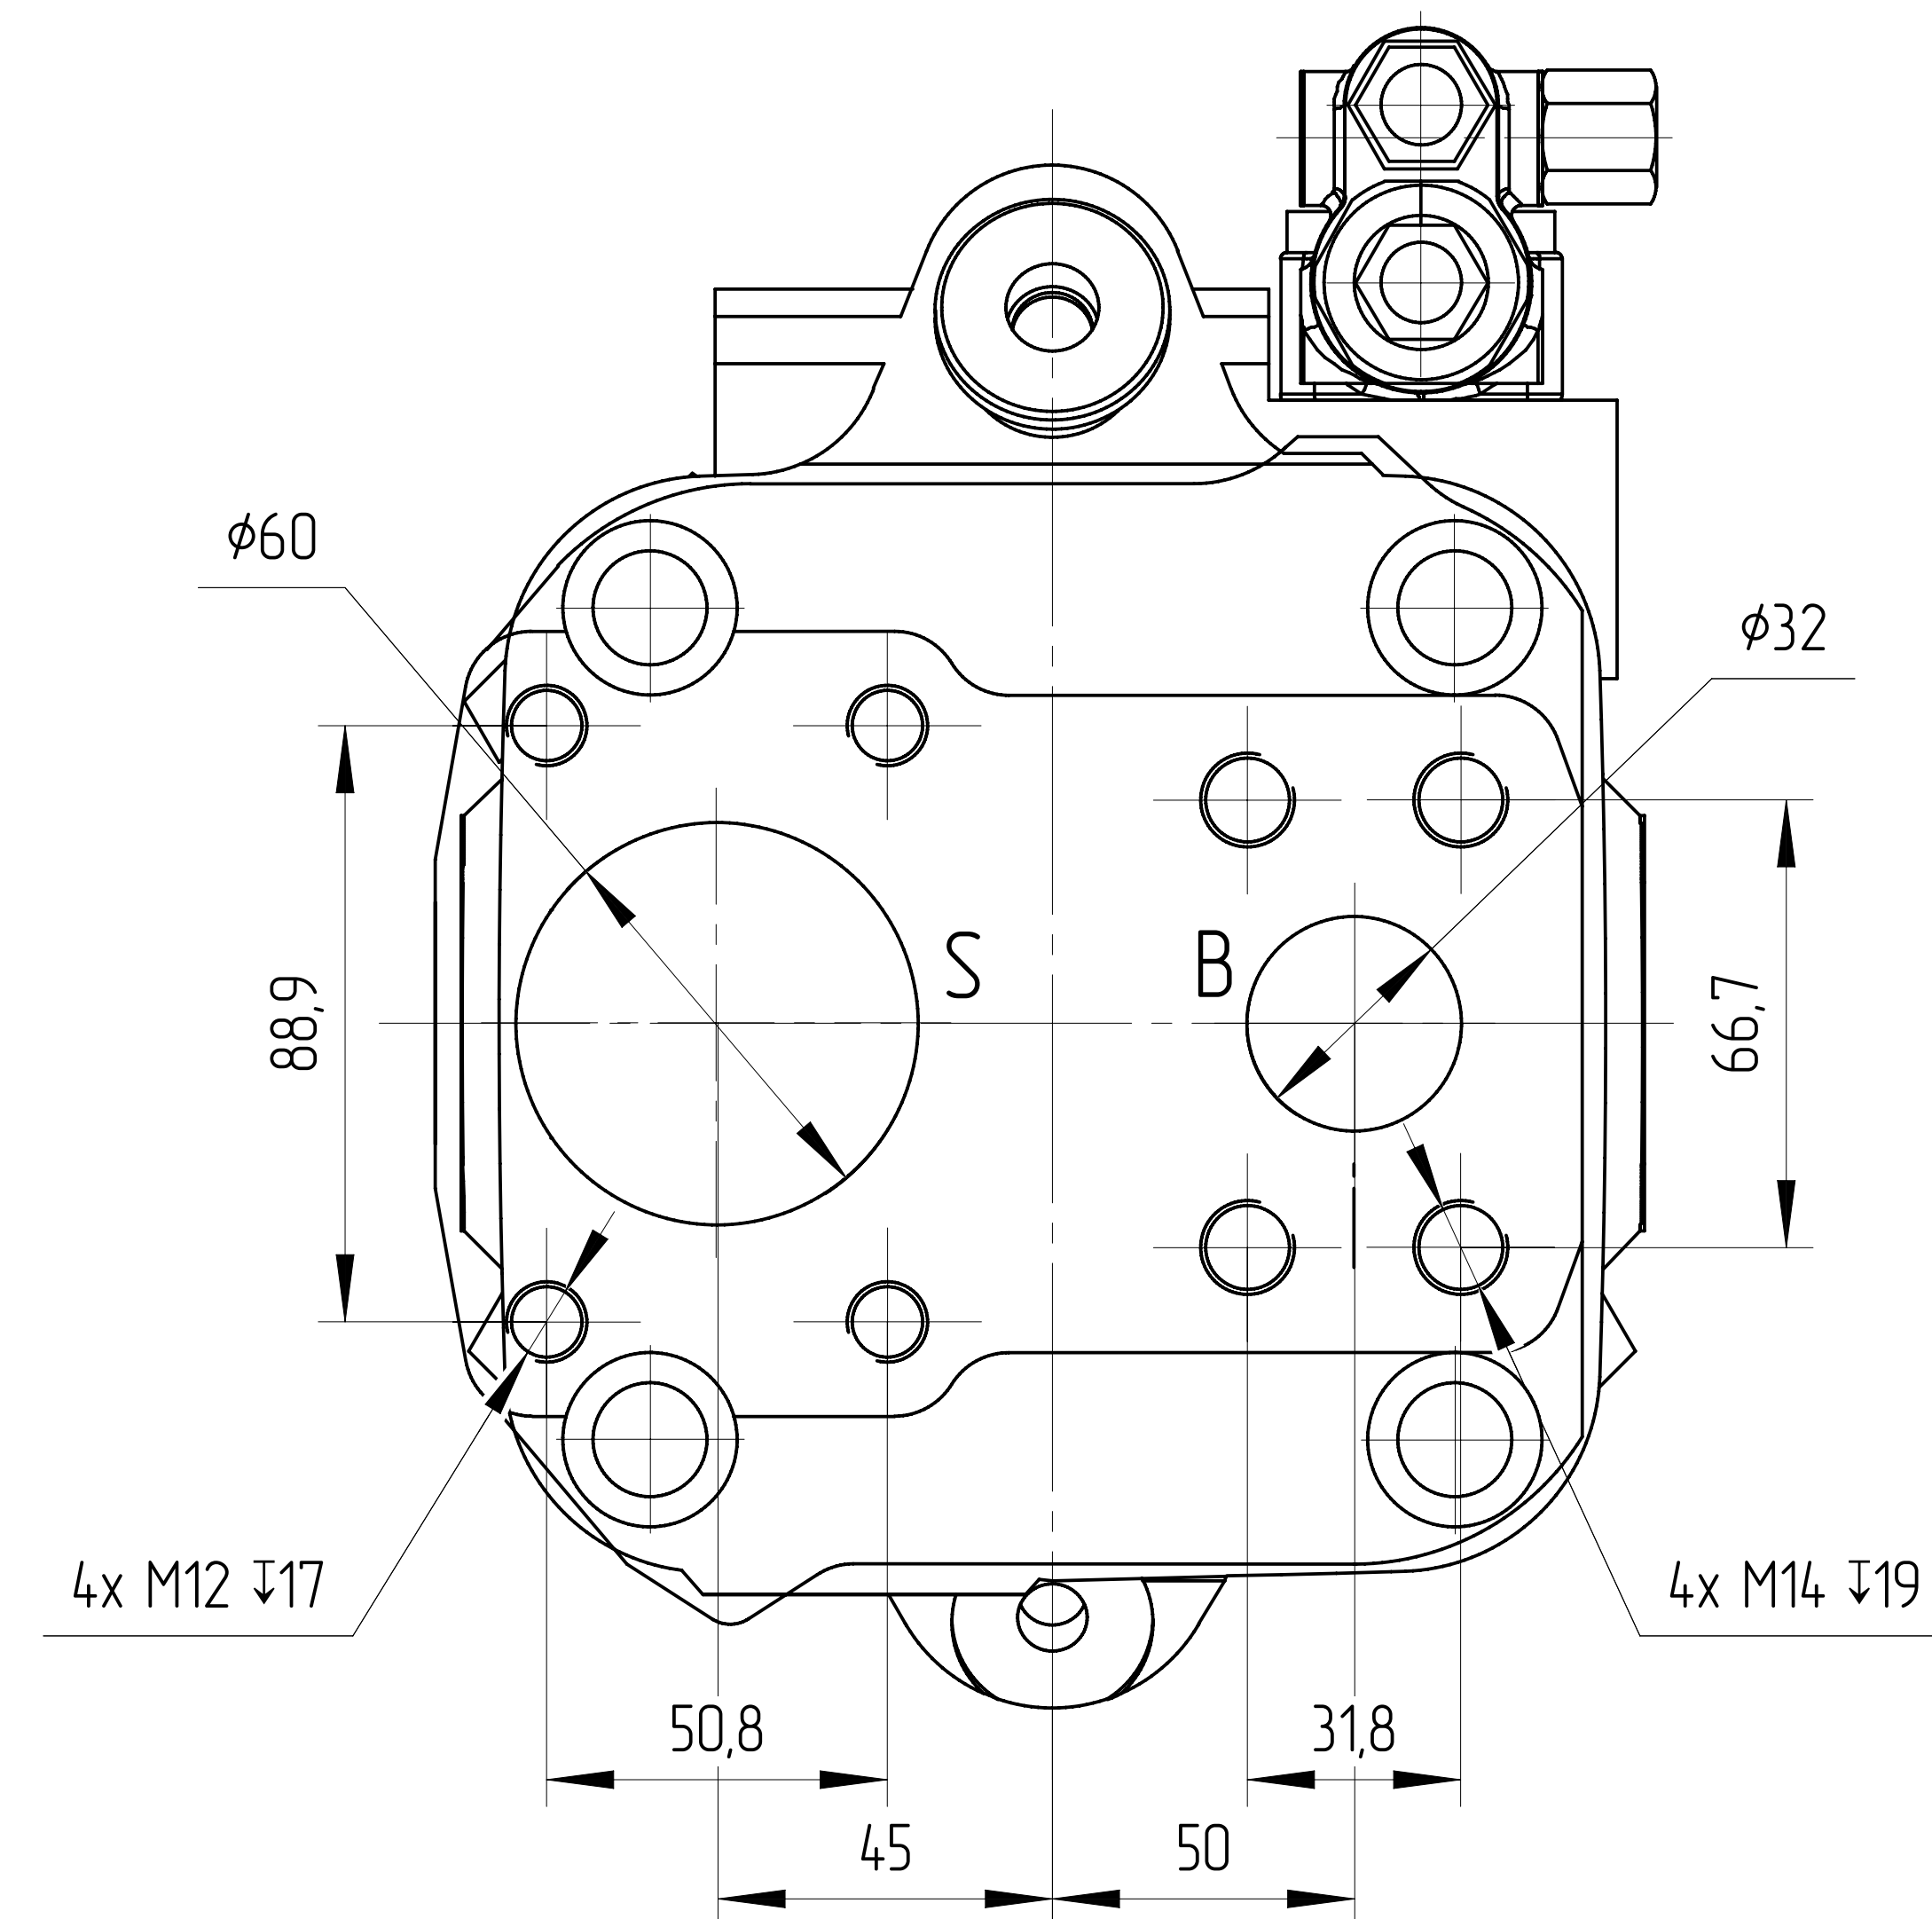
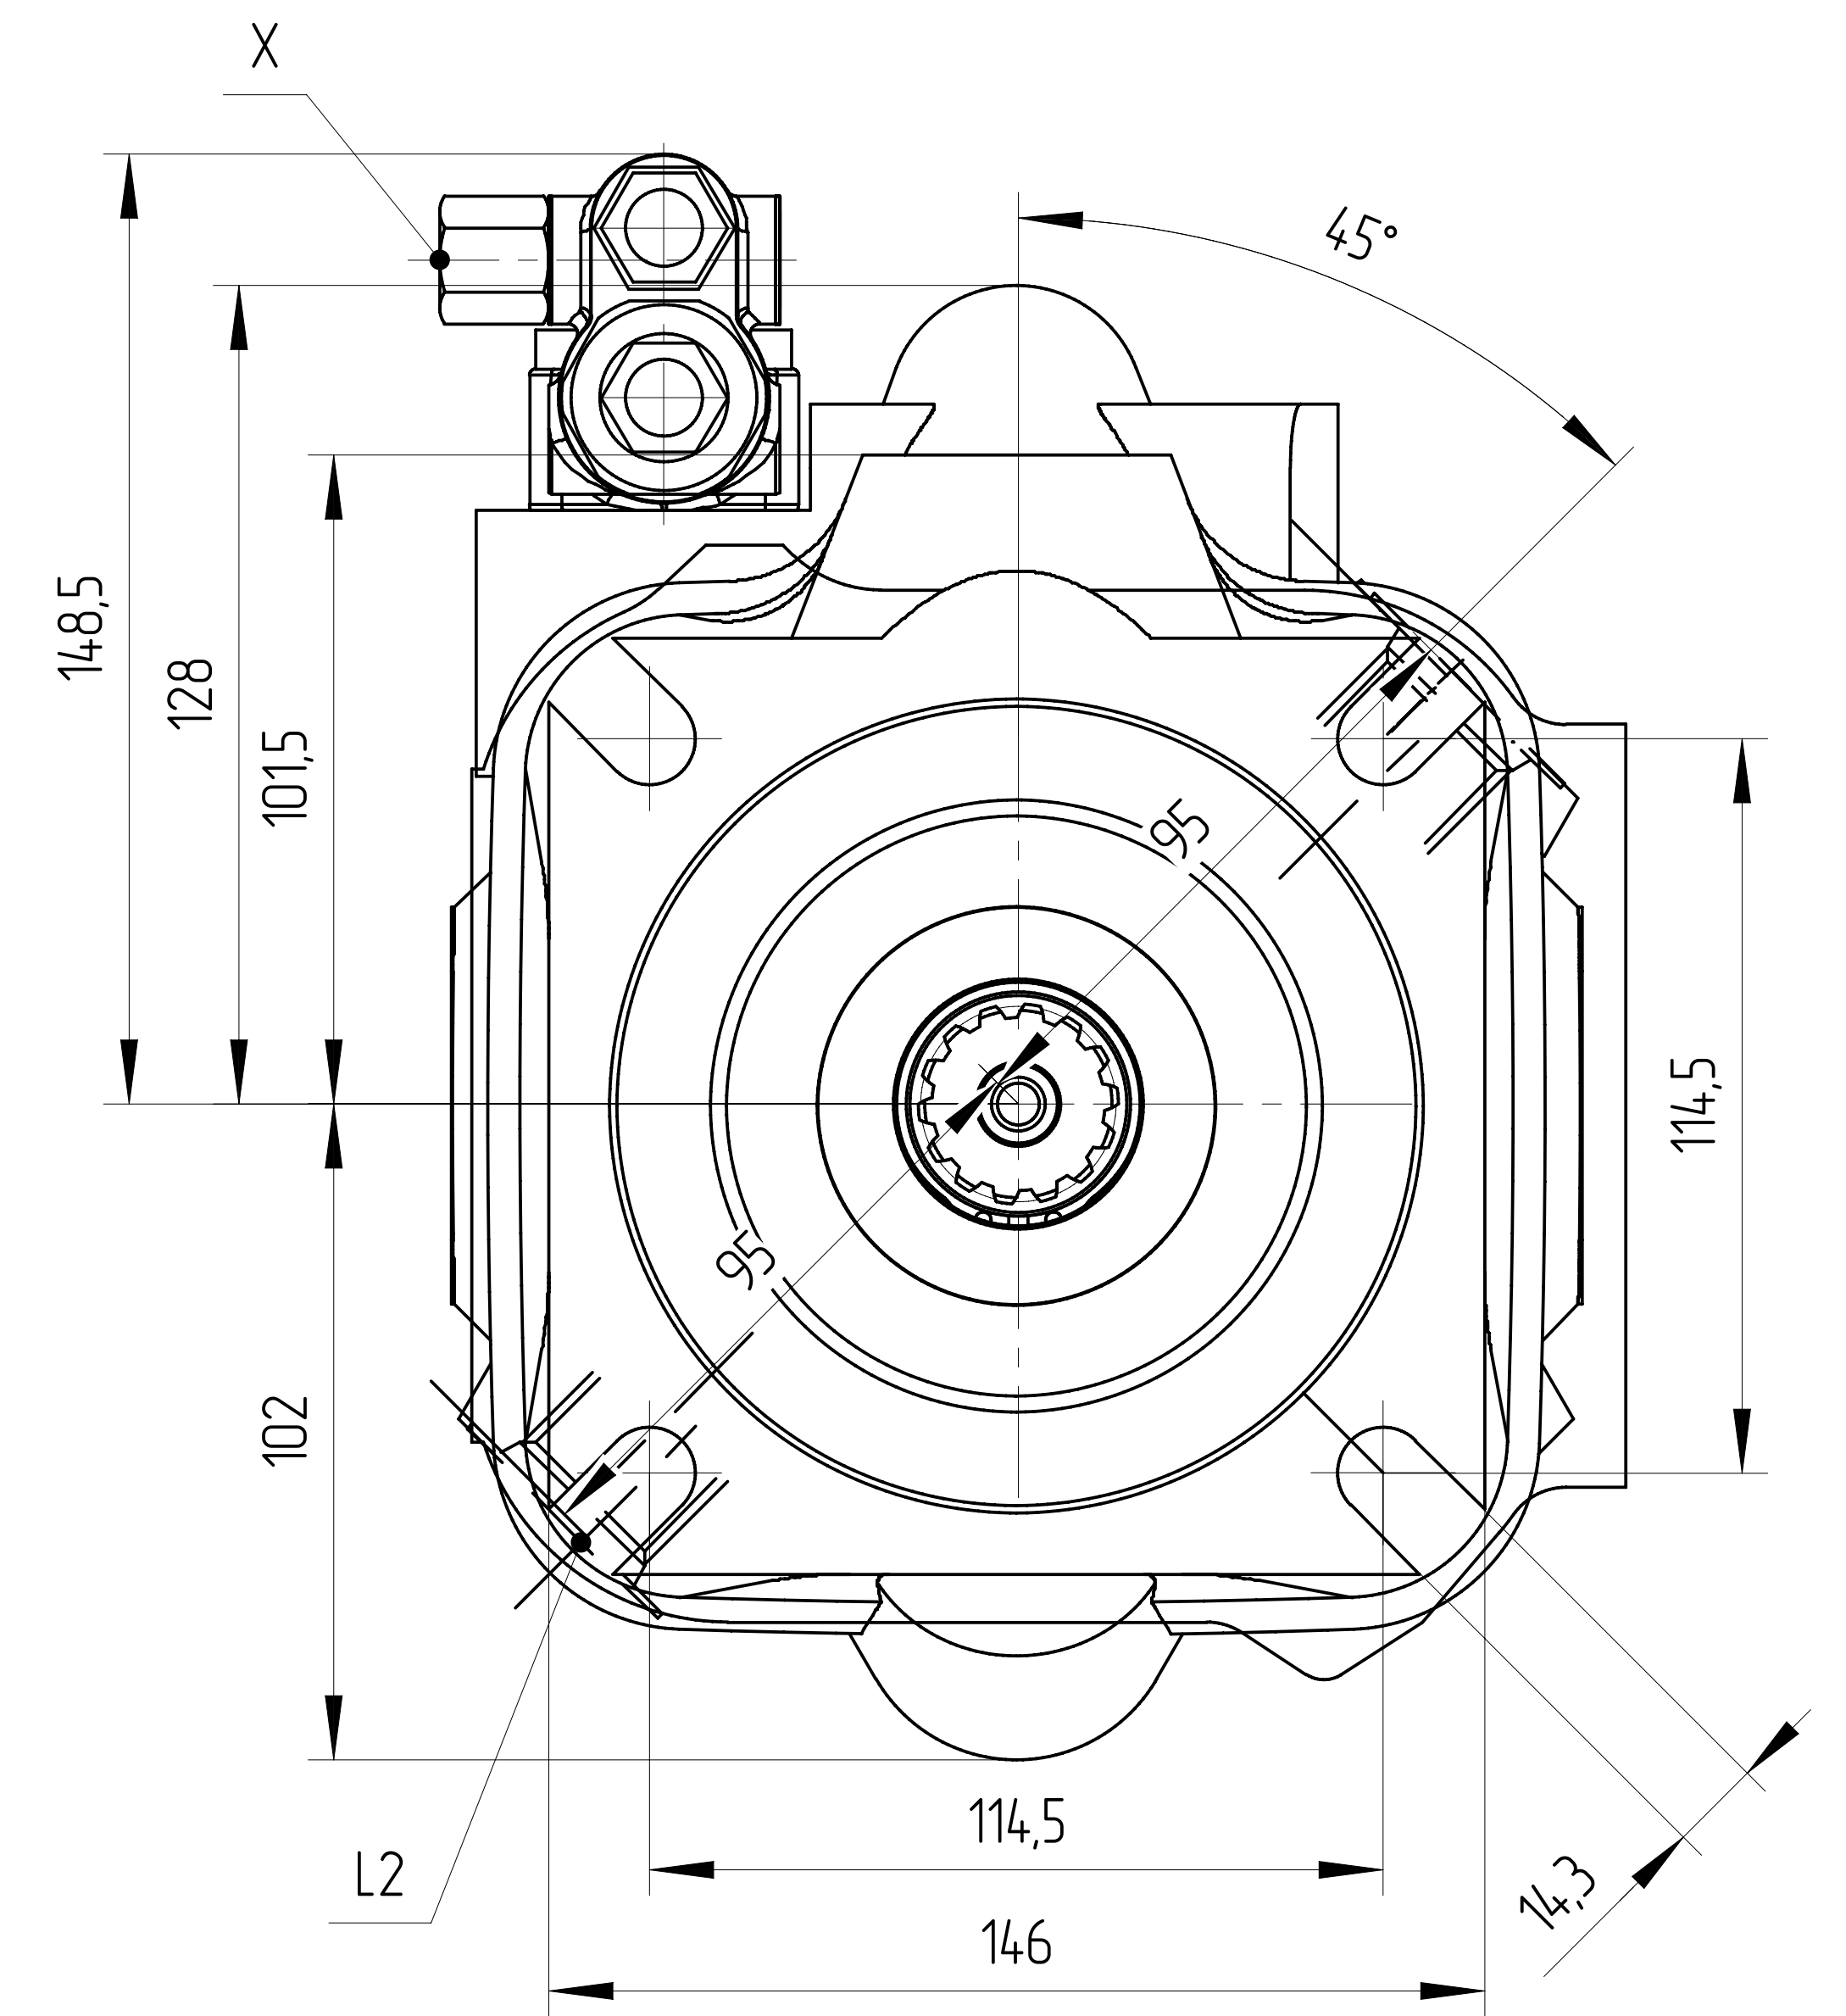
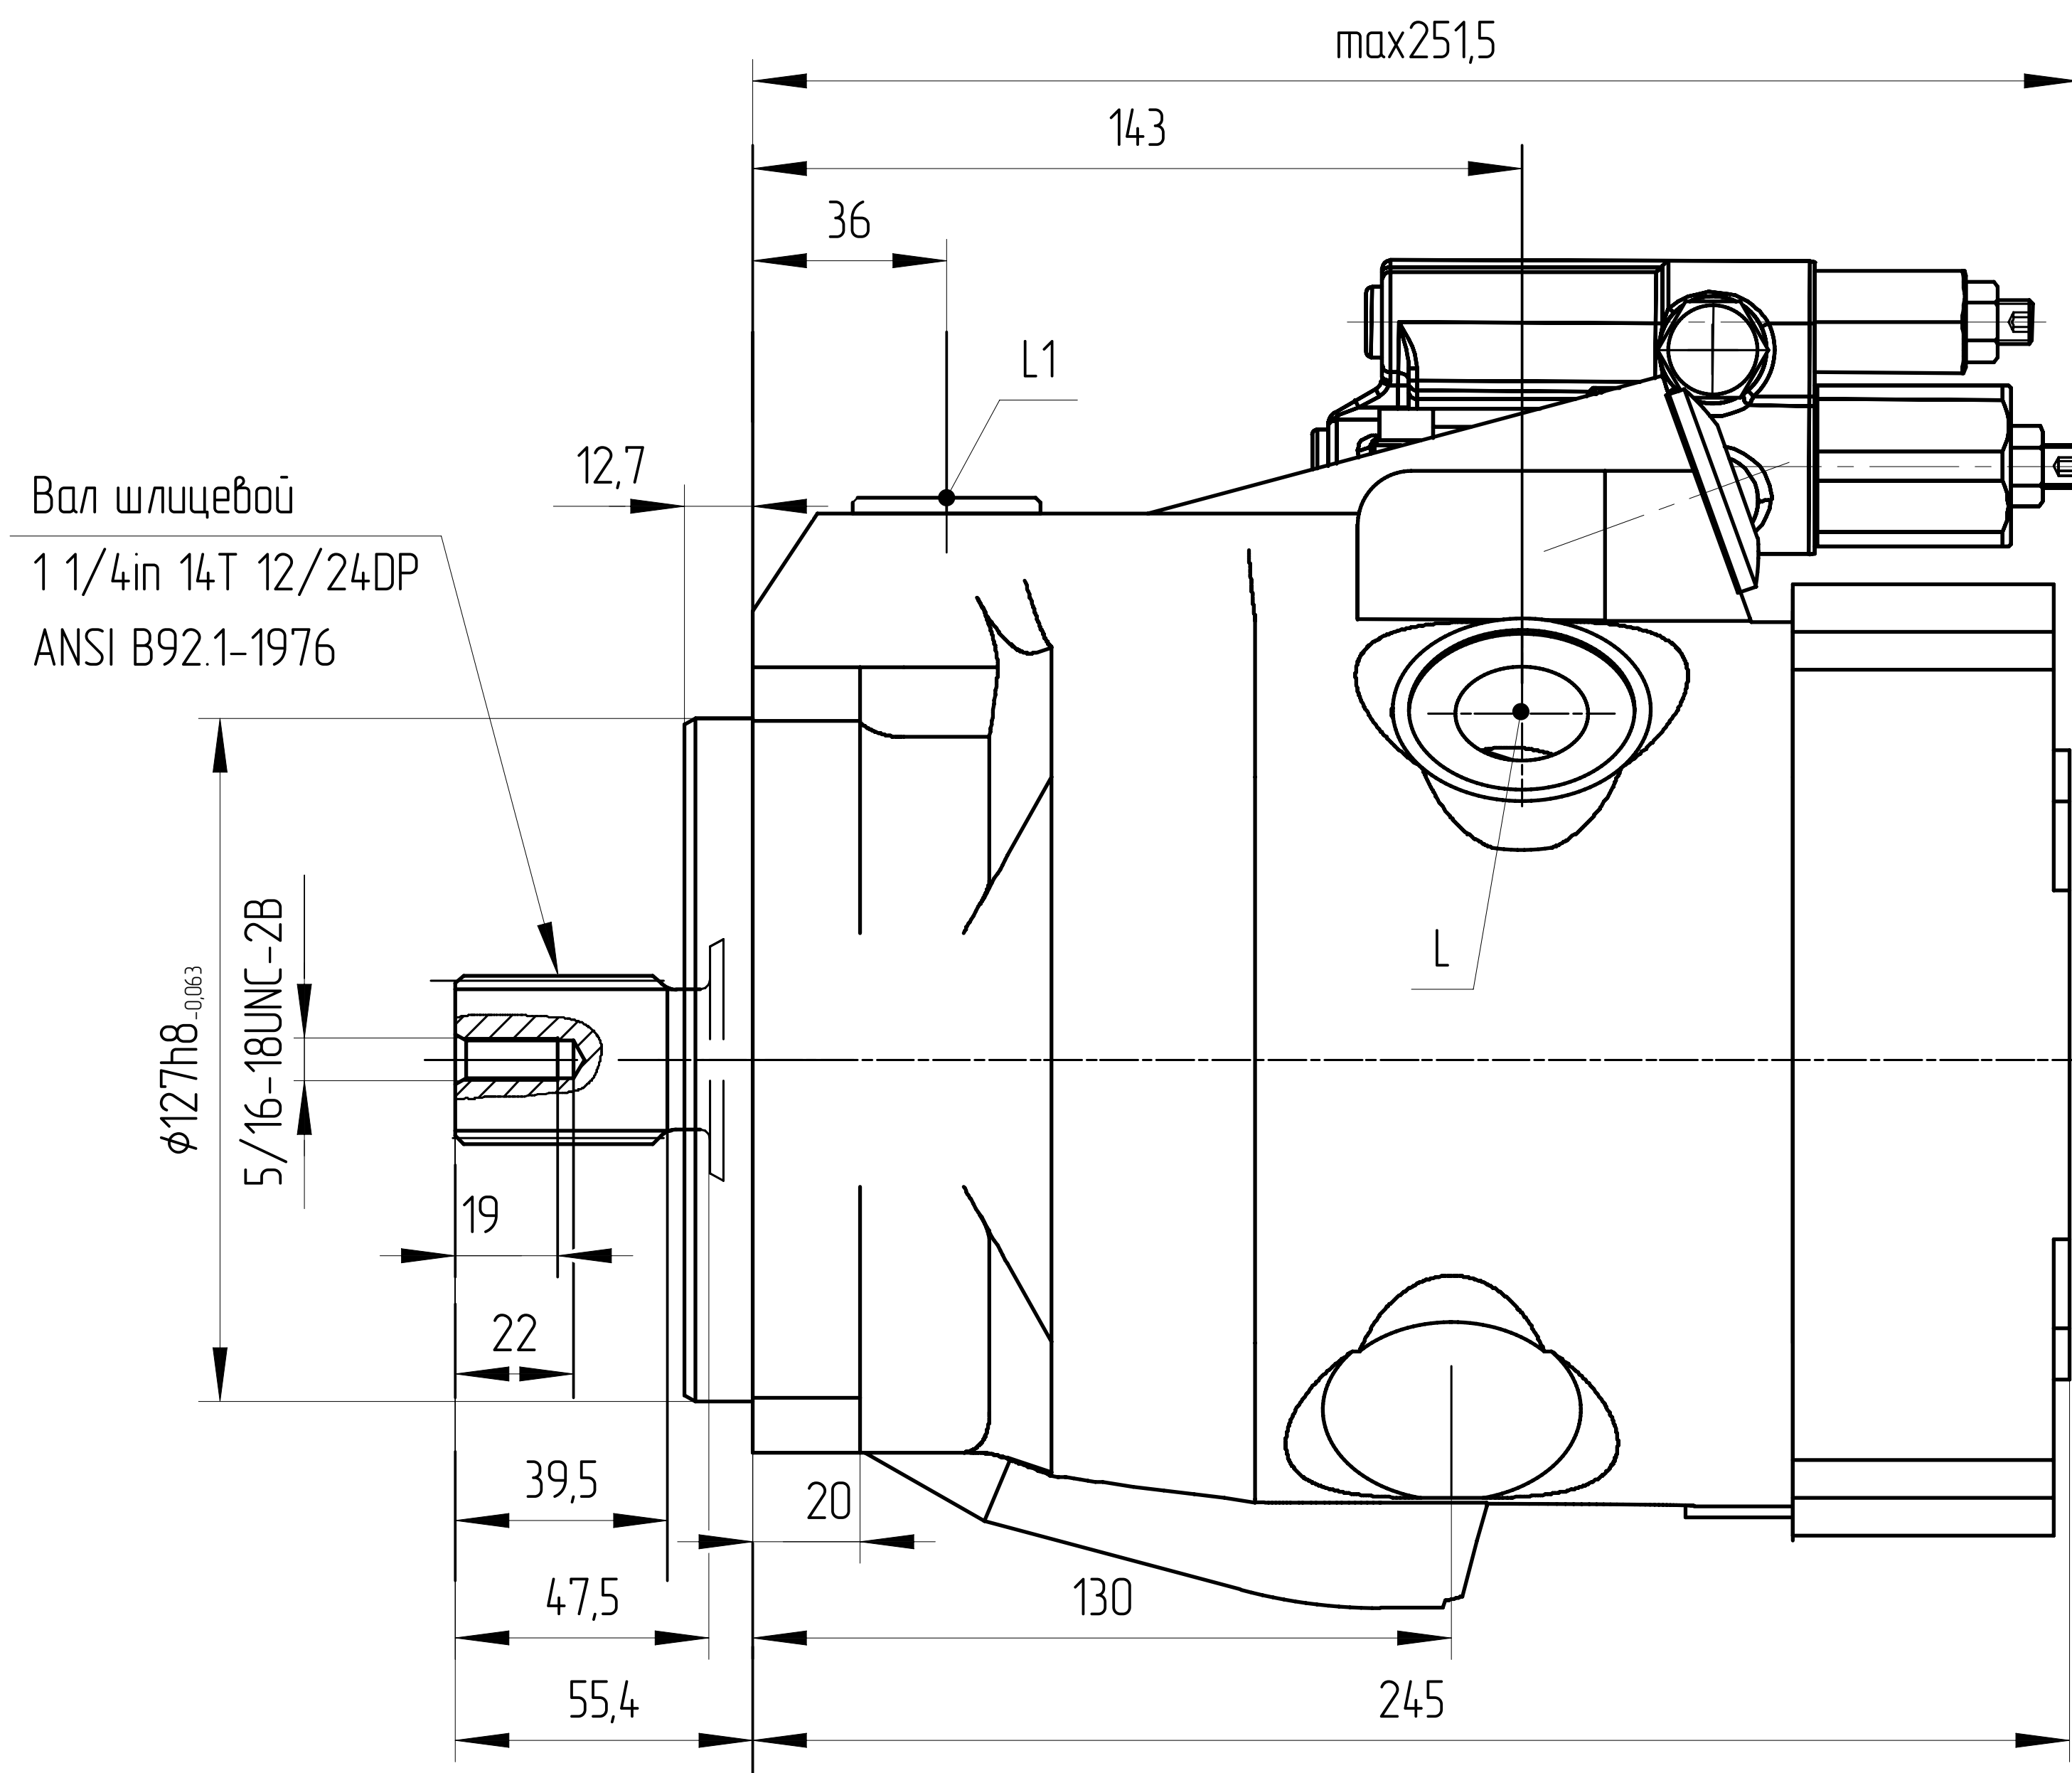



Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение V_g .

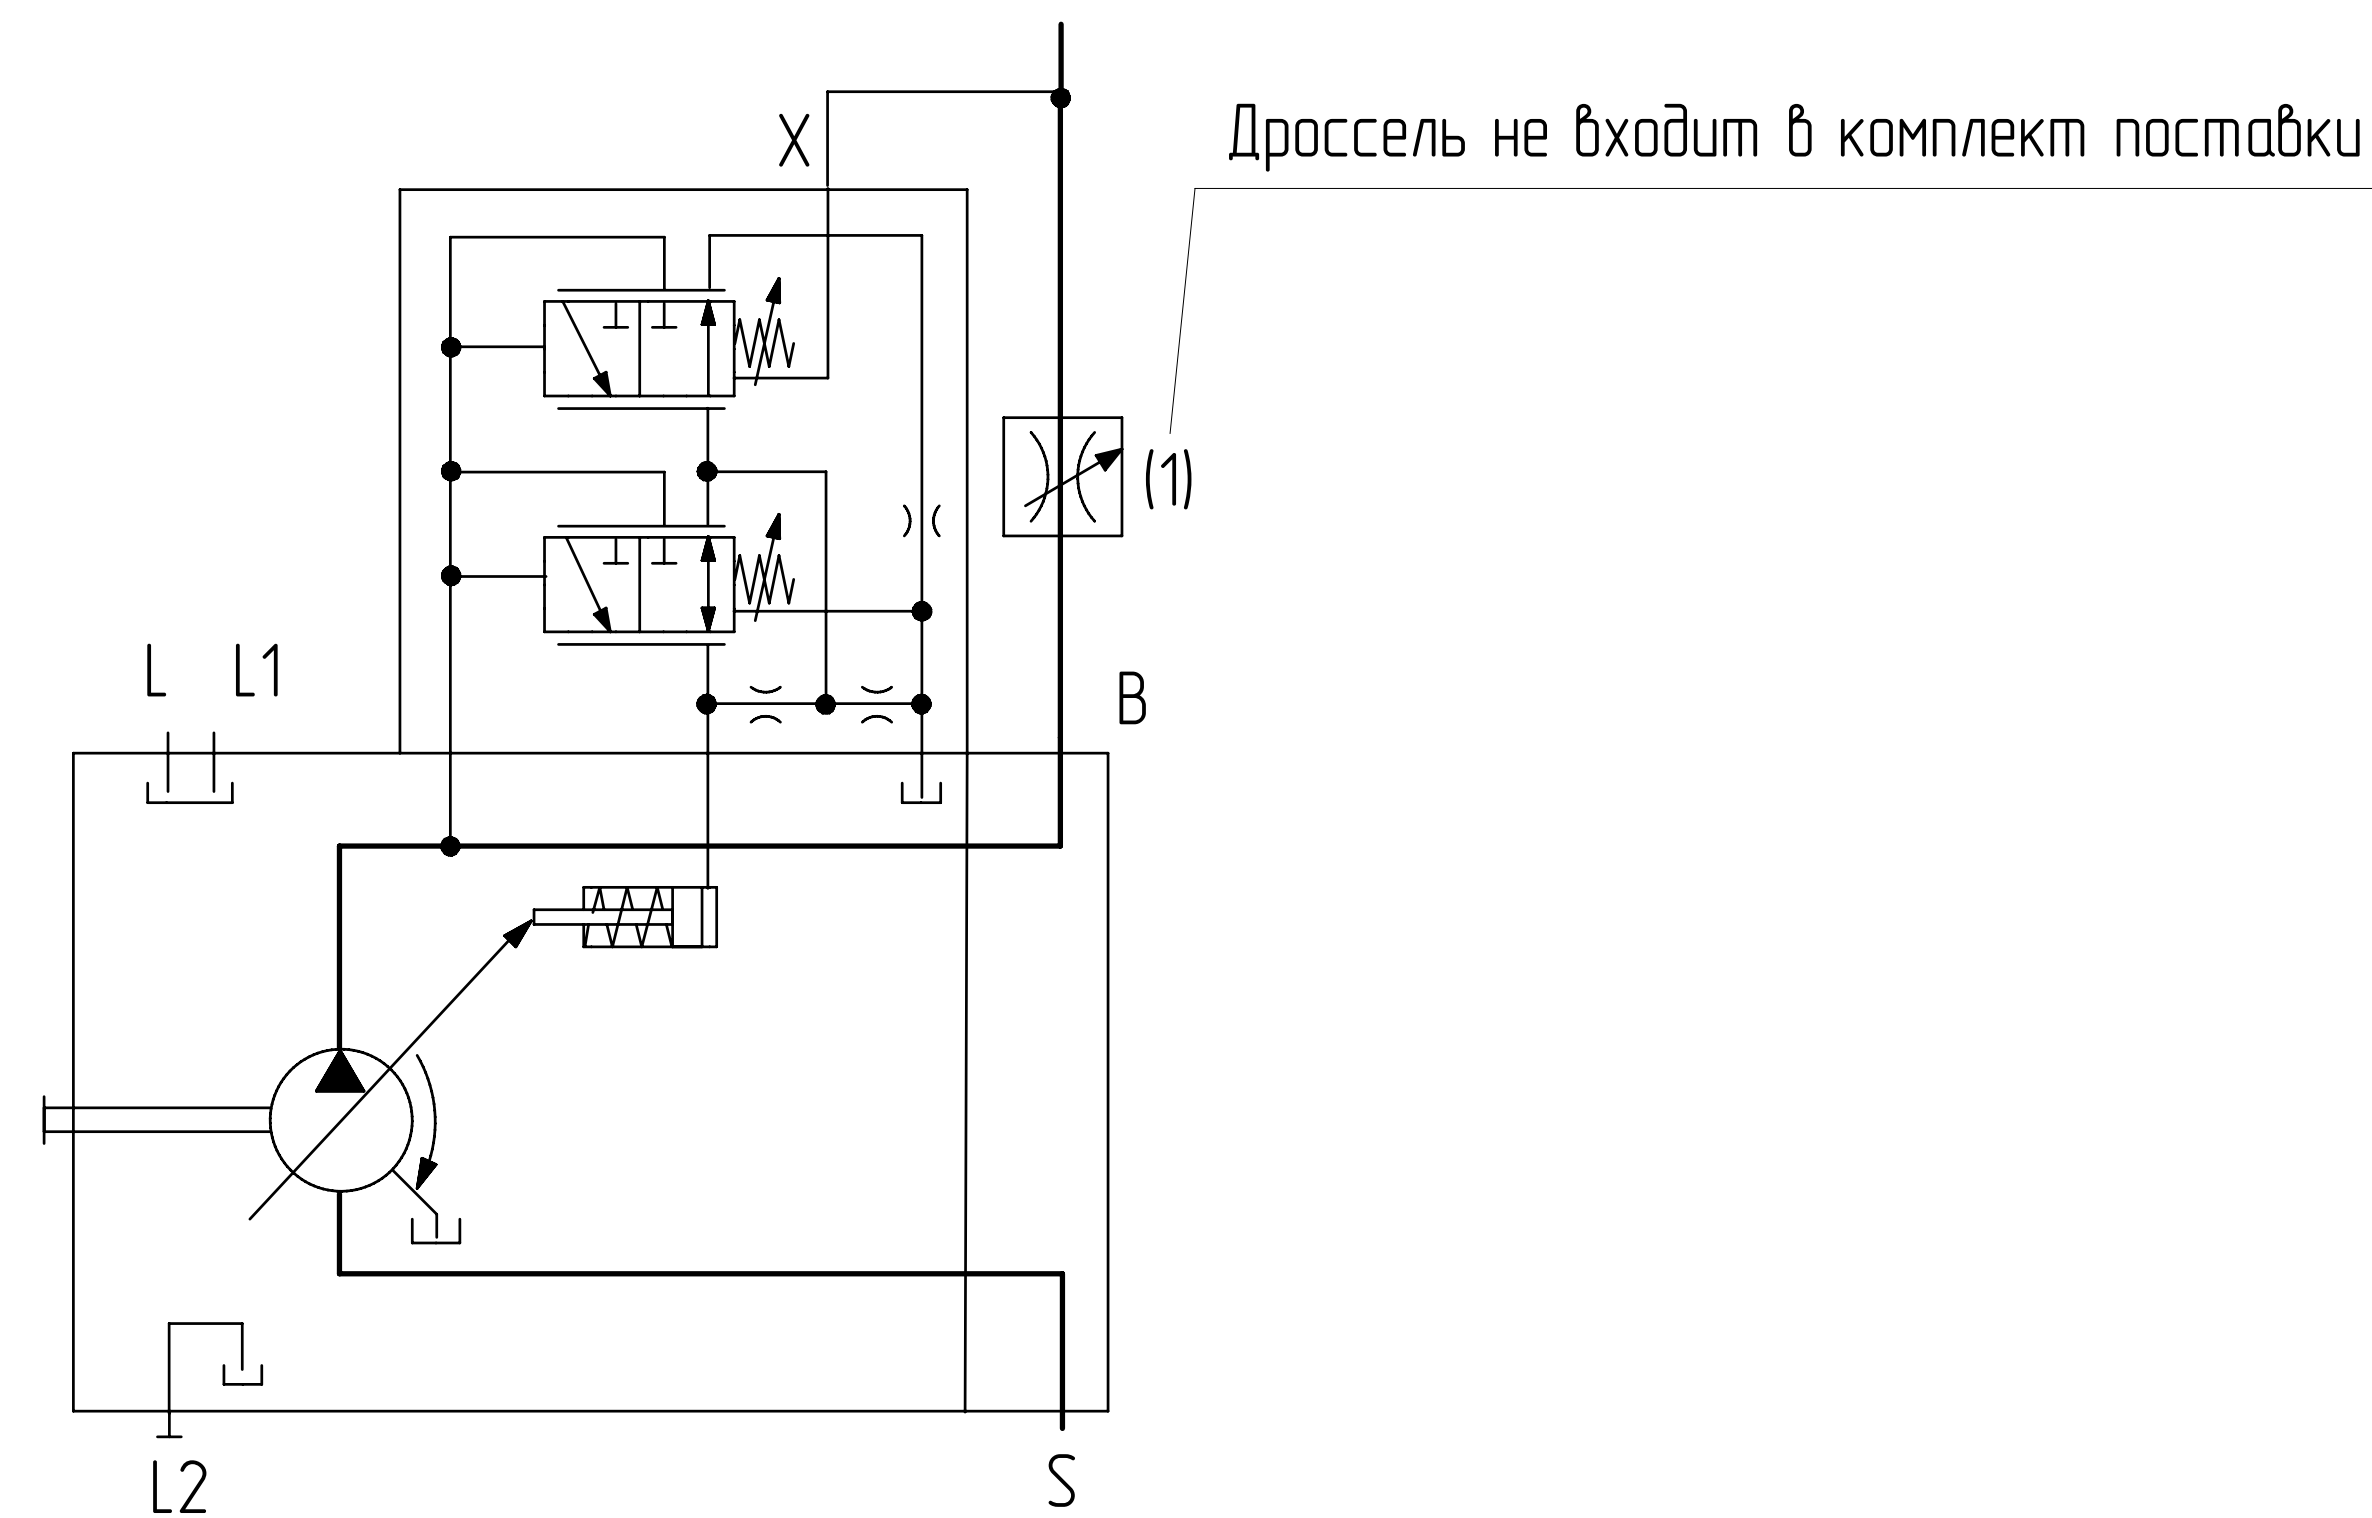

2.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление (бар)	Состояние
B	Рабочее присоединение	ISO 6162-2	1 1/4 in	315	0
	Резьбовое присоединение	DIN 13	M14x2 1/9		
S	Всасывающая линия	SAE J518	2 1/2 in	5	0
	Резьбовое присоединение	ISO 6162	M12x1,75 1/7		
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	1 1/16-12UNF-2B, 1/5	2	0
L1, L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	1 1/16-12UNF-2B, 1/5	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926	M14x1,5 1/2	315	0

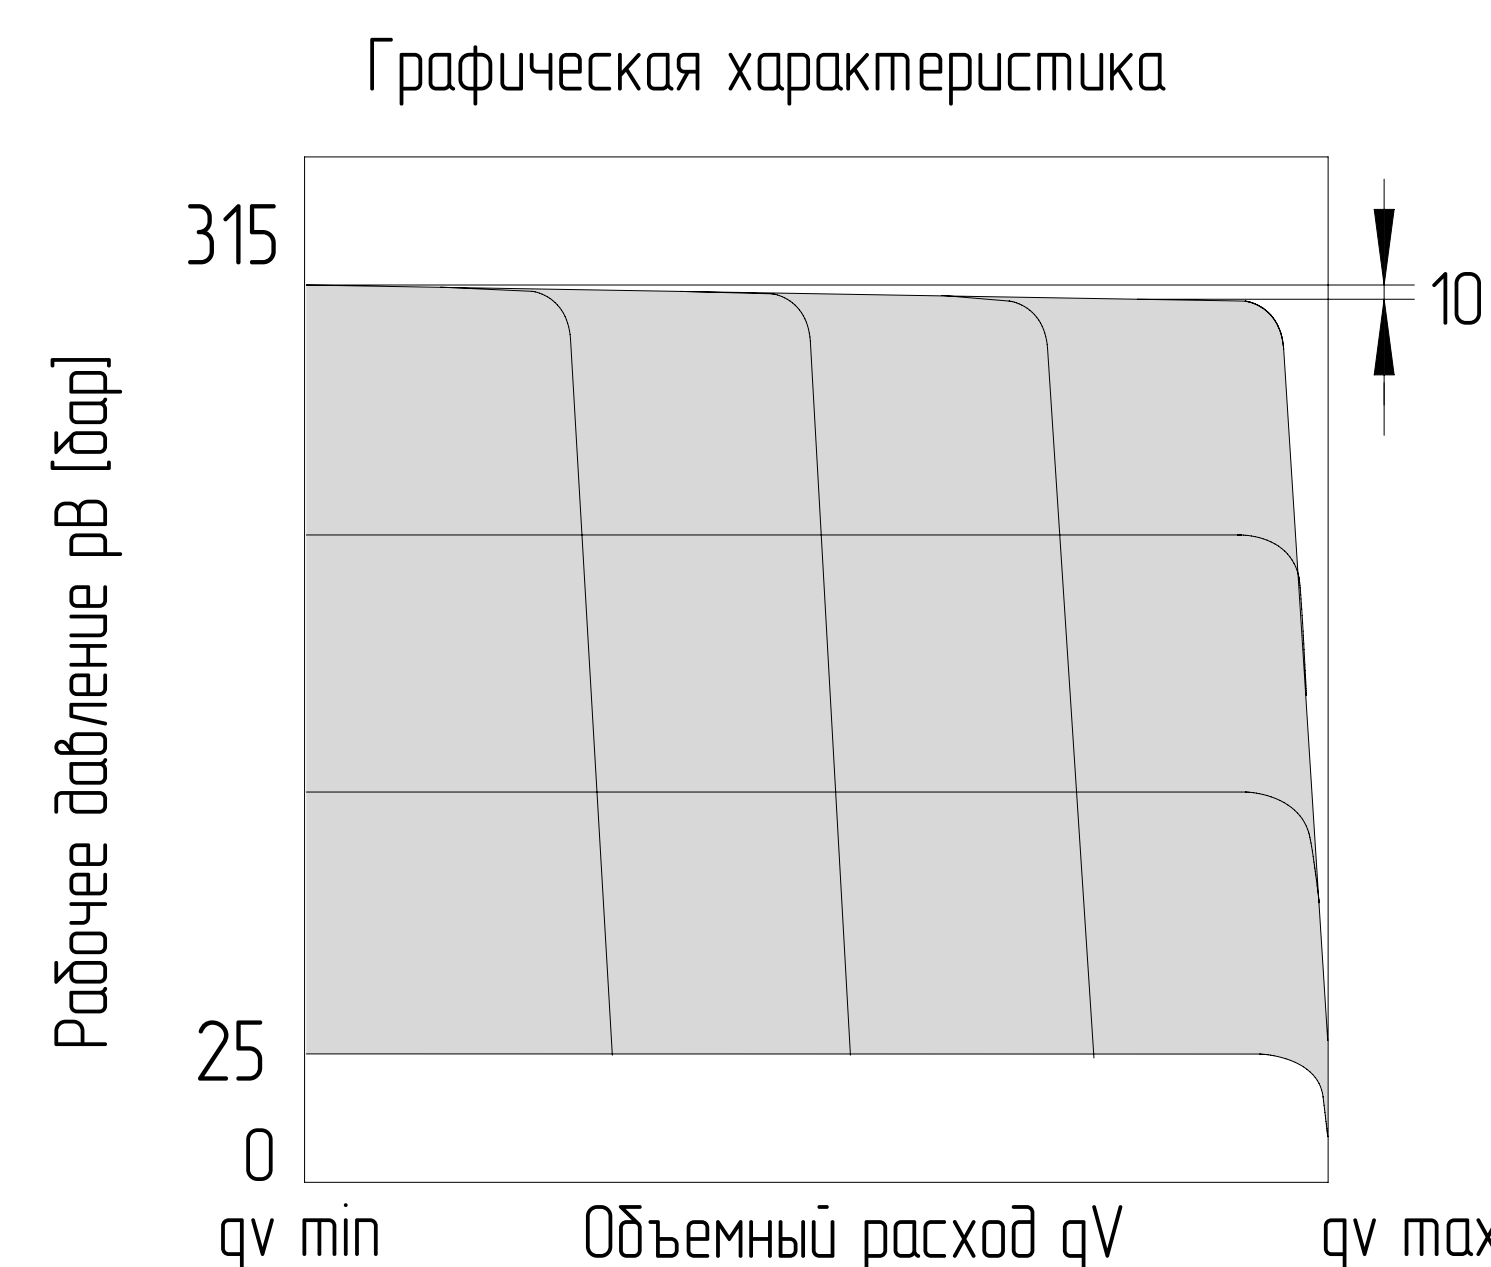

ISO-E			Материал		Нан. покрытие		Дата		Получа		Лист номер		Код заказа			
											001		СМ. ТАБЛИЦУ			
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]			Разработ		Дата		Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ									
			Утвердил		Дата											
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x4.5)			Marie Horák		13.03.2025		Вид продукта АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V0100 DRS/53R-VUD 11N00									
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		BЧ40											
Подчеркните для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c:			Масса [kg]		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.								A2	
+0.5 -0.3		+3 -0.3		+6 -0.3		+10 -0.3										
+0.2		+0.3		+0.5		+0.8		+1.2		+2.0		+3.0		+4.0		
			1:2													
			[A] - rif													