


H
G
F
E
D
C
B
A

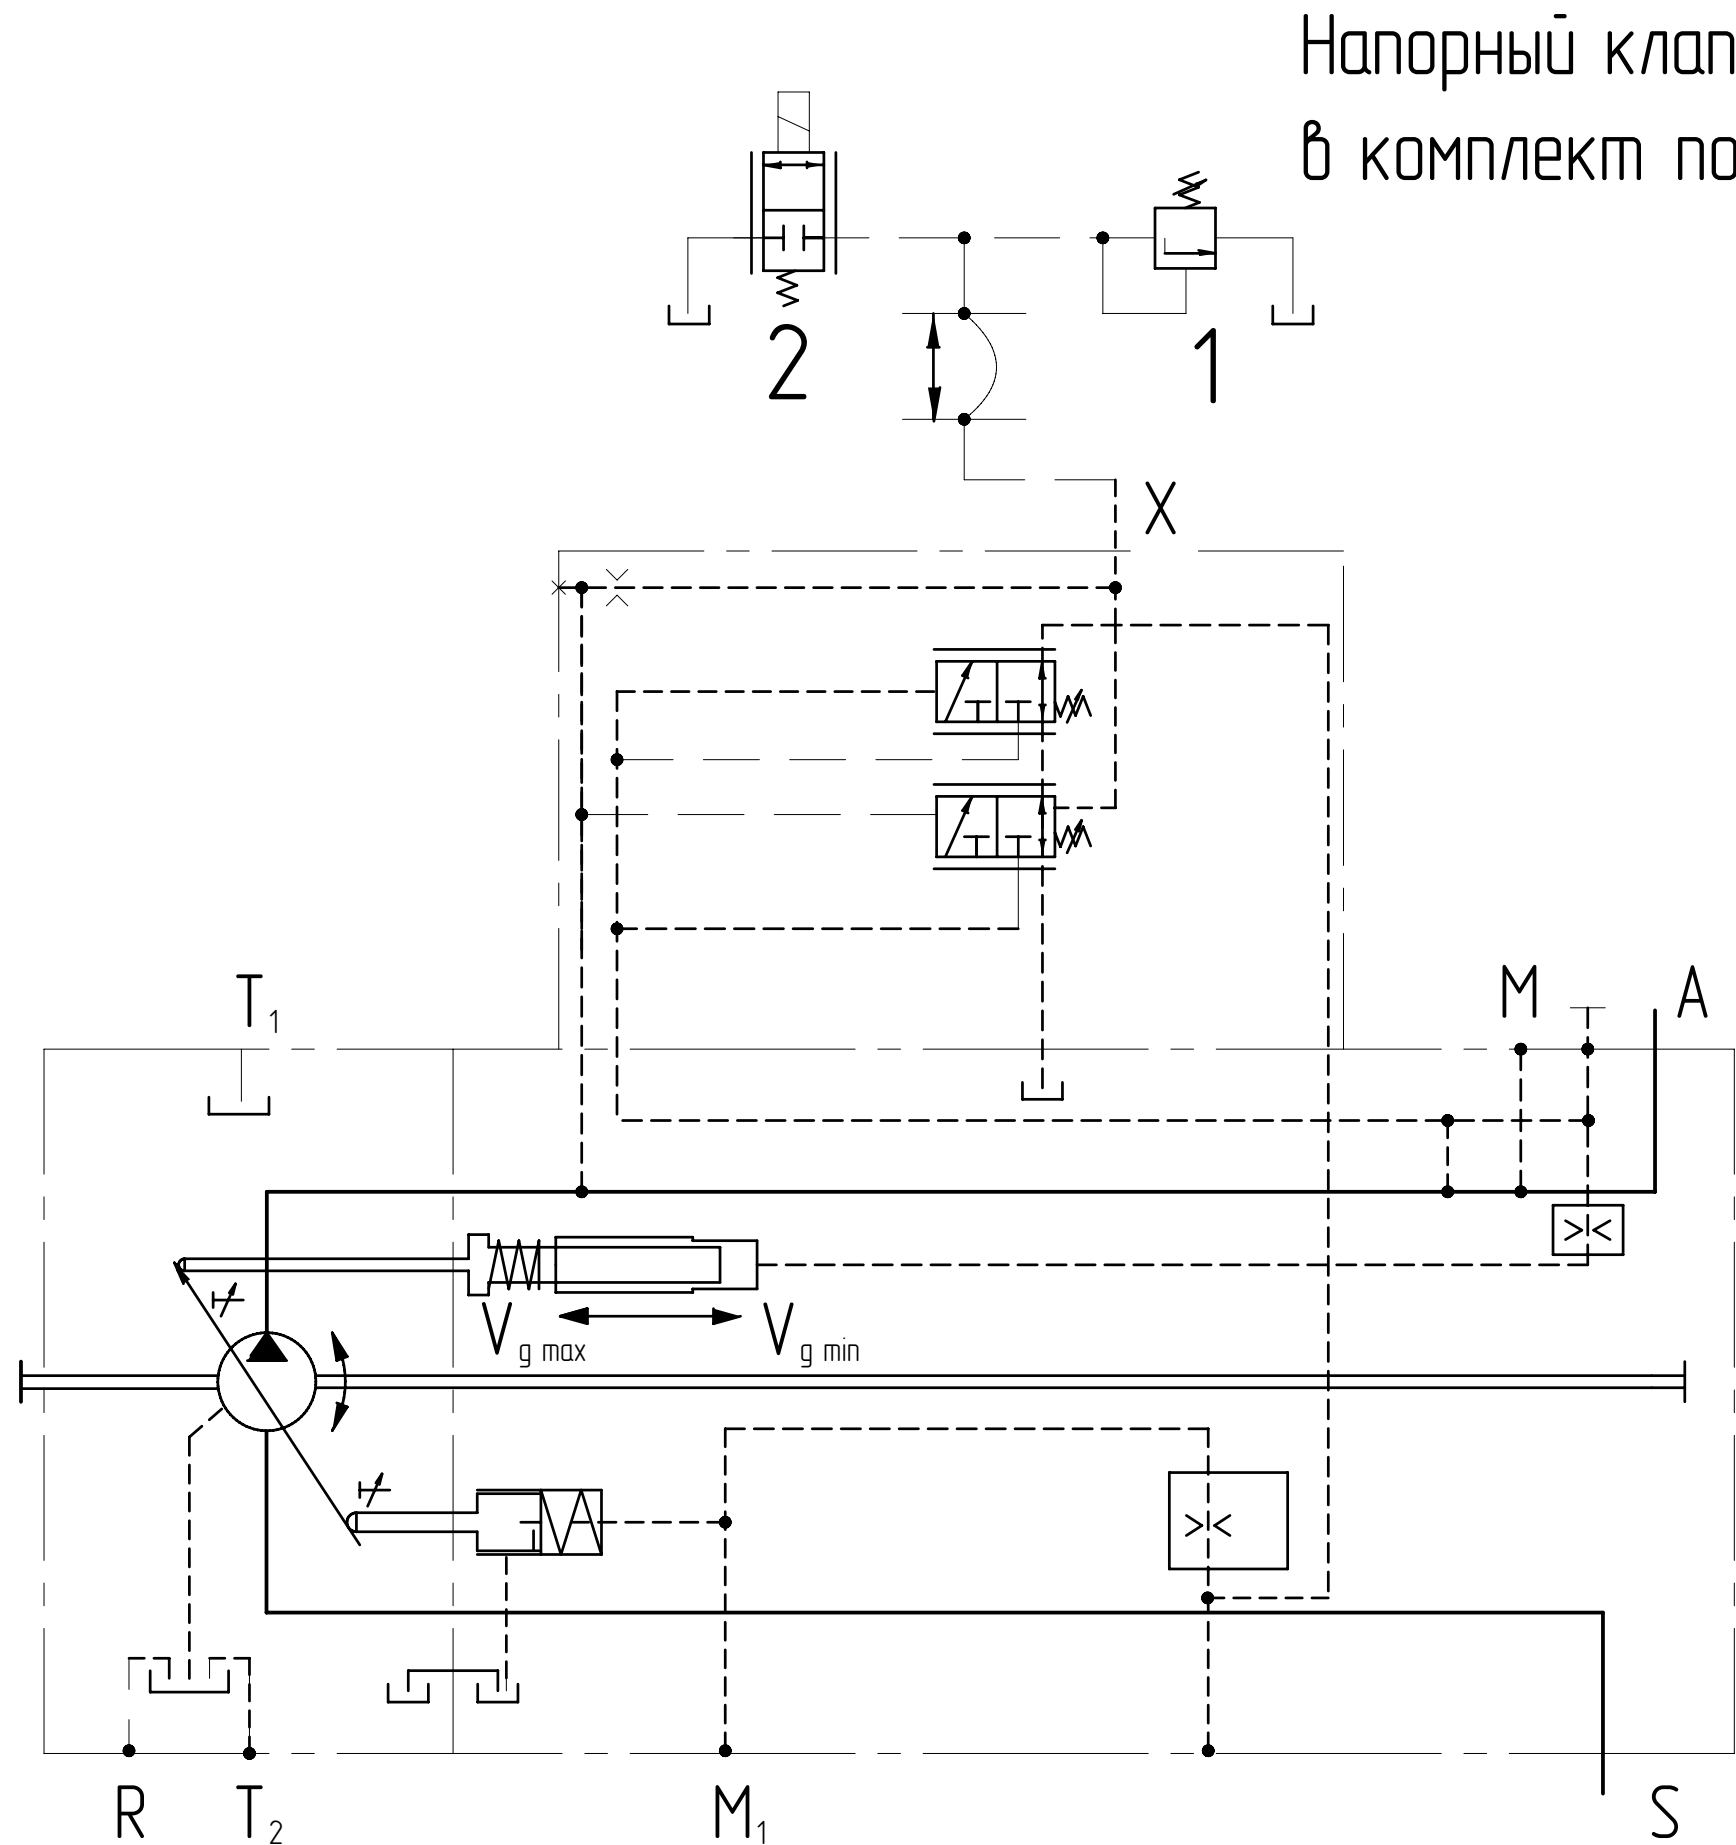

DRG - Дистанционный регулятор давления

При дистанционном регулировании давления возможна настройка регулятора от отдельного напорного клапана (1), чем достигается настройка на меньший уровень давления.





Диапазон настройки от 50 до 350 бар.

Может использоваться также отдельный распределитель (2), который обеспечивает работу системы на низком рабочем давлении.




Оба эти варианта могут использоваться как совместно, так и раздельно.

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J11V0190 DRG/11R-NPD 12K02 (J112.0230116R0425)
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА: НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 4.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
- 4.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.
- 4.3. ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт	Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	SAE J518 DIN 13	1 1/2 in M16x2 ∇ 21	400	0
S	SAE J518 DIN 13	3 1/2 in M16x2, ∇ 24	30	0
T1	DIN 3852	M33x2 ∇ 16	10	0
T2	DIN 3852	M33x2 ∇ 16	10	X
R	DIN 3852	M33x2 ∇ 16	10	X
M	DIN 3852	M12x1,5 ∇ 12	400	X
X	DIN 3852	M14x1,5 ∇ 12	400	0

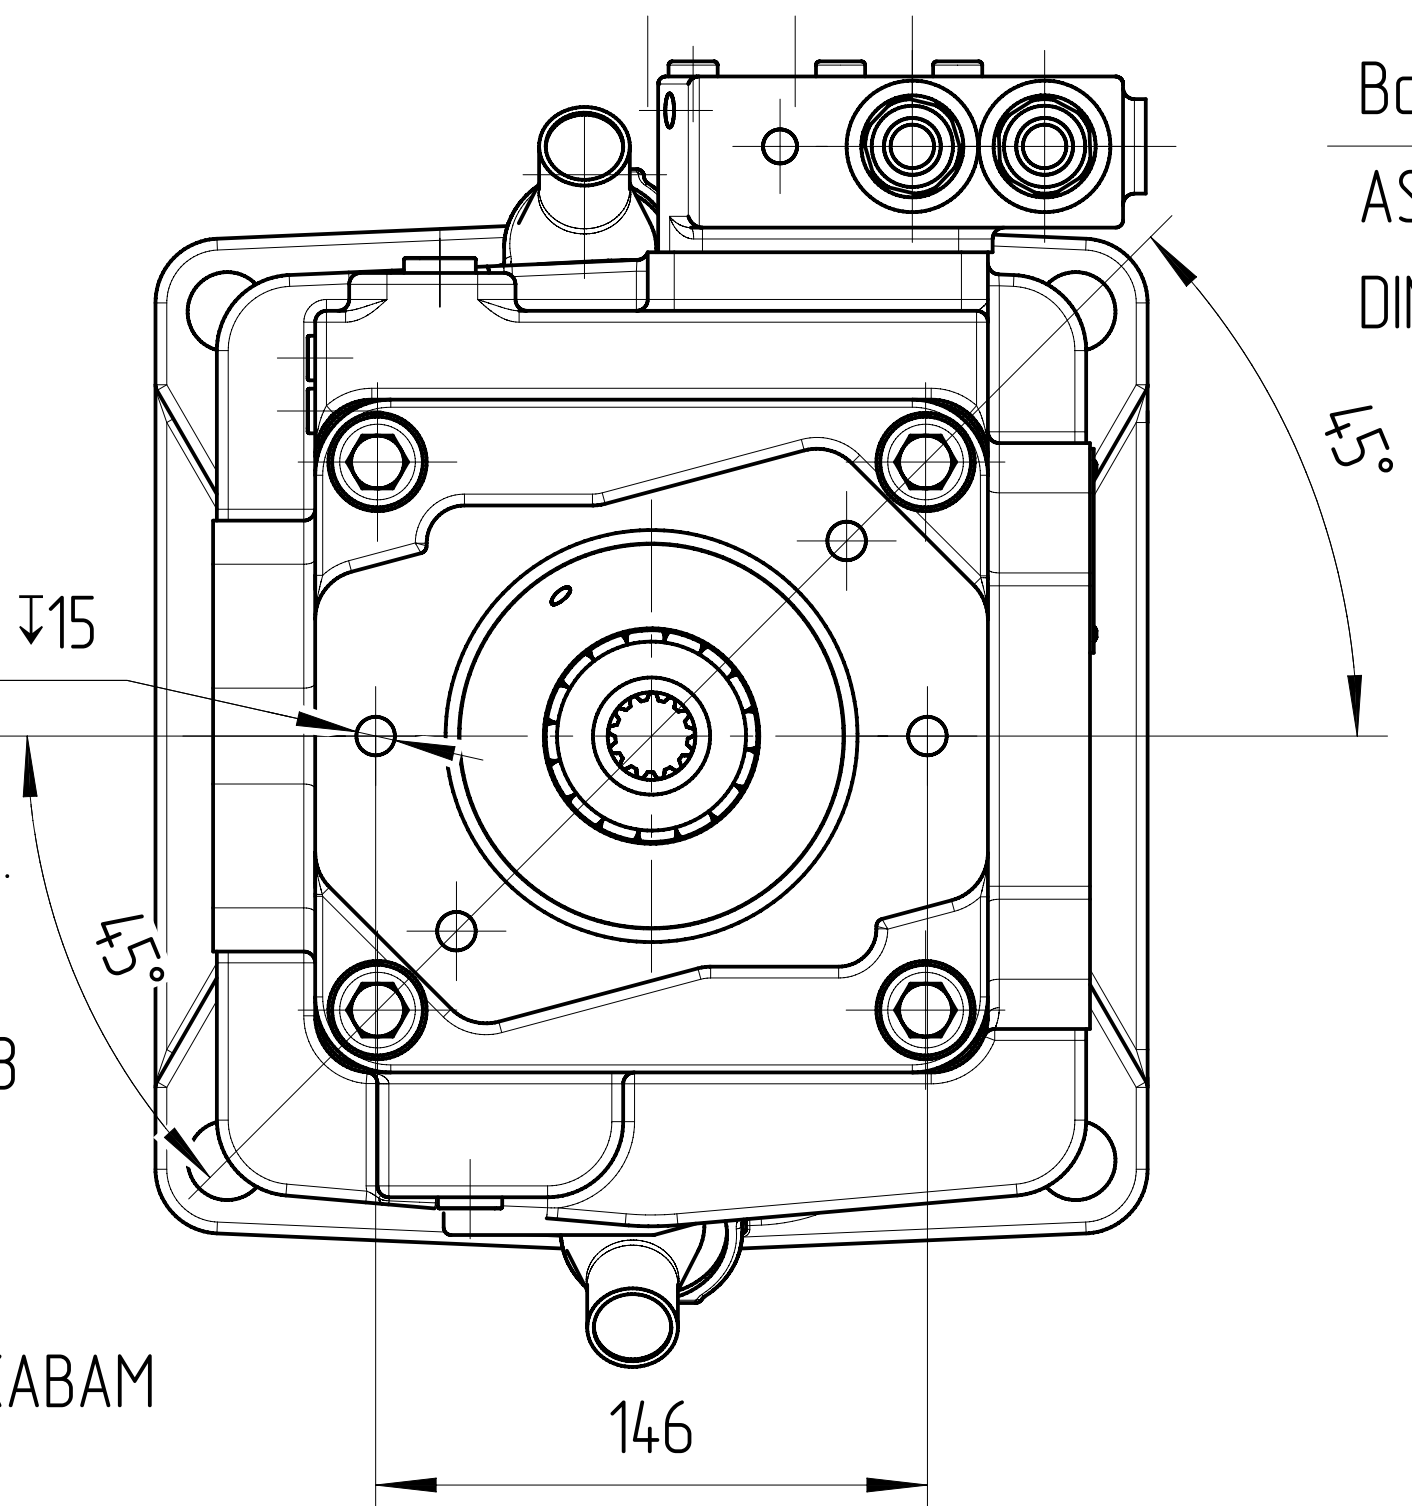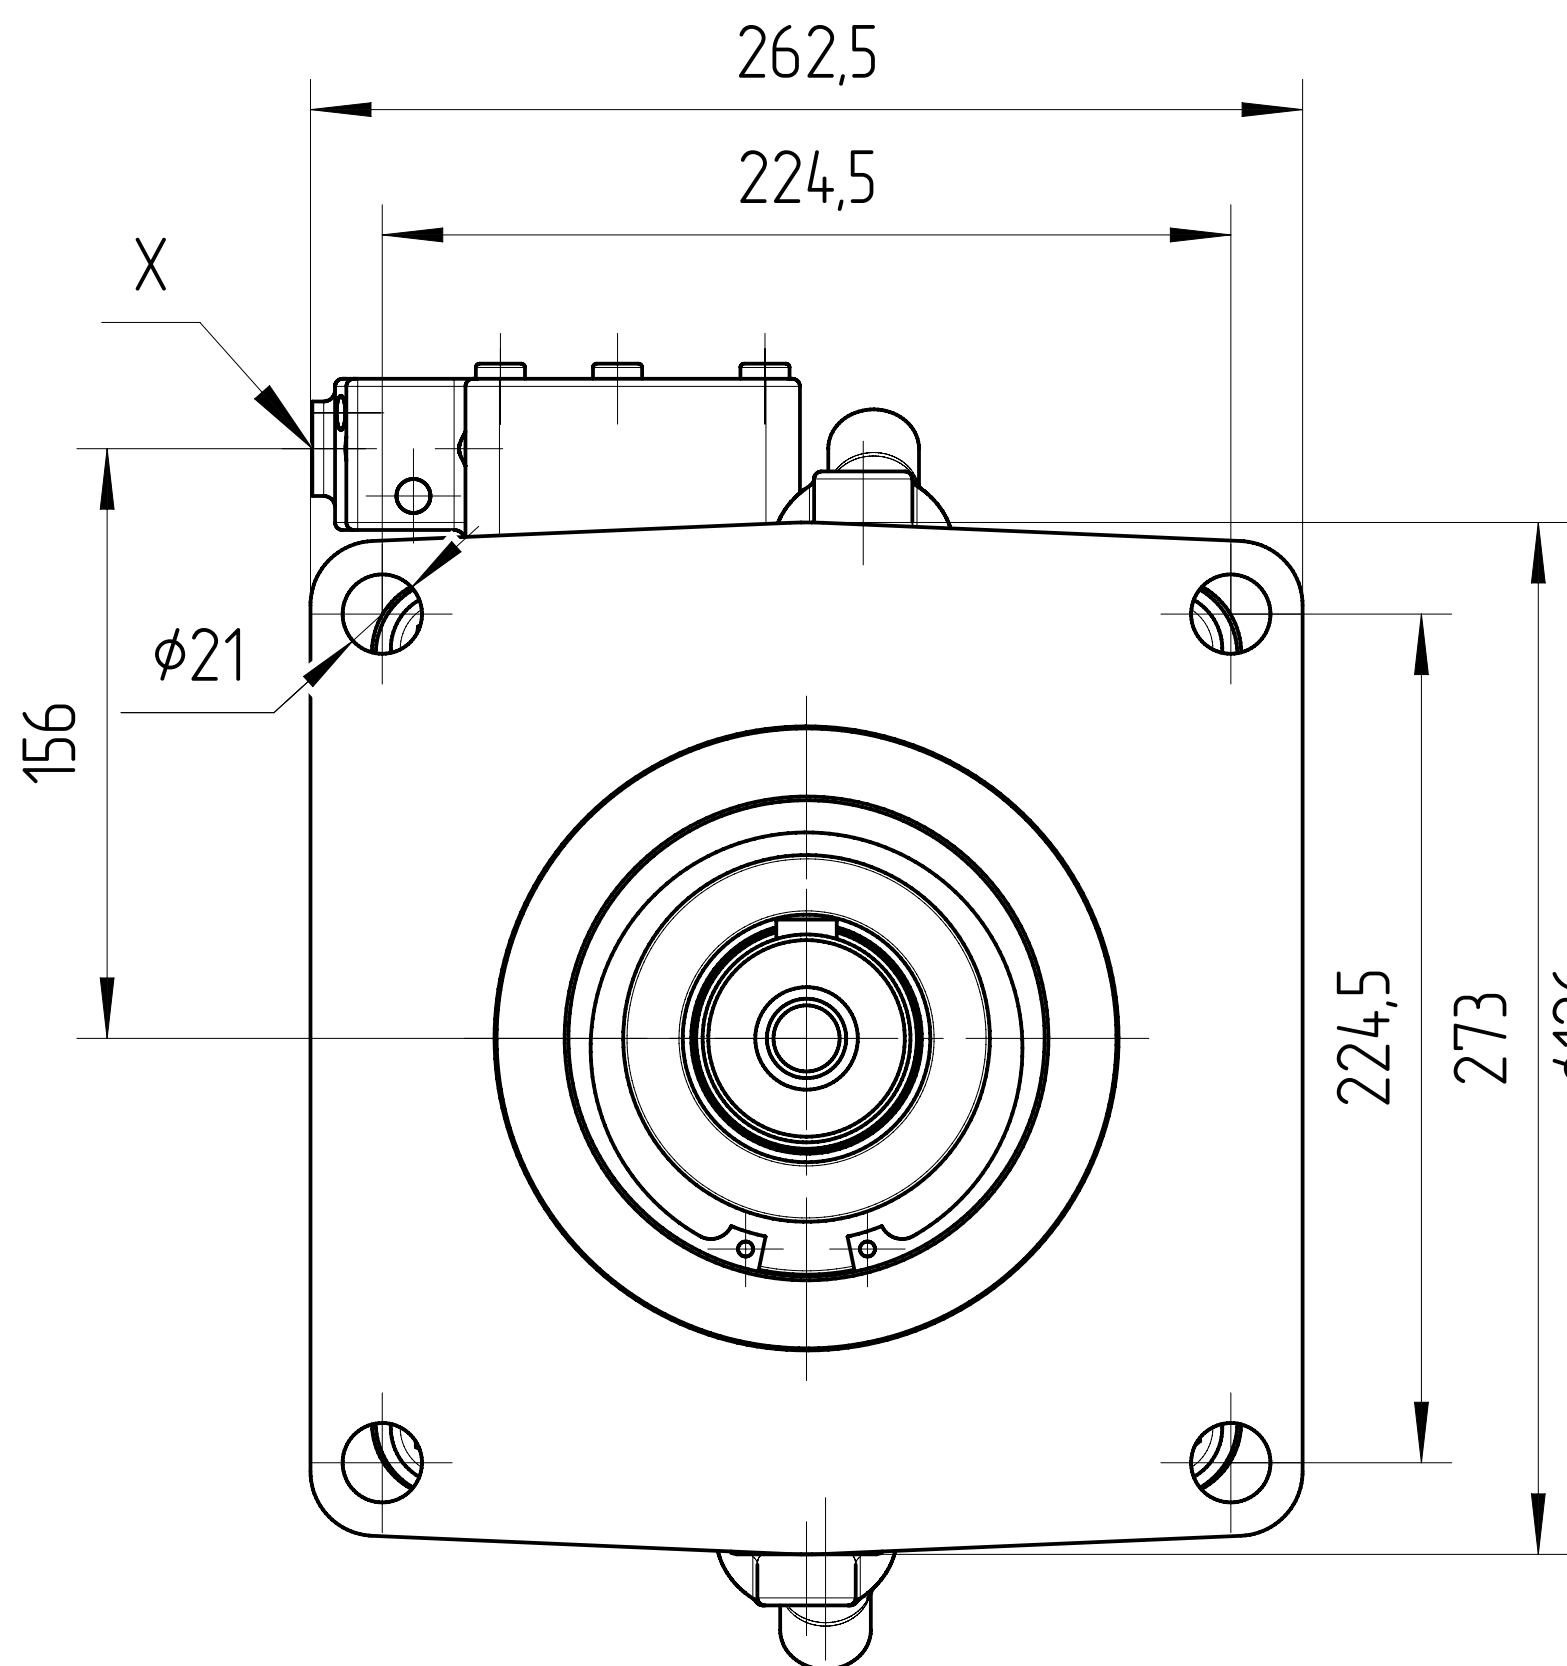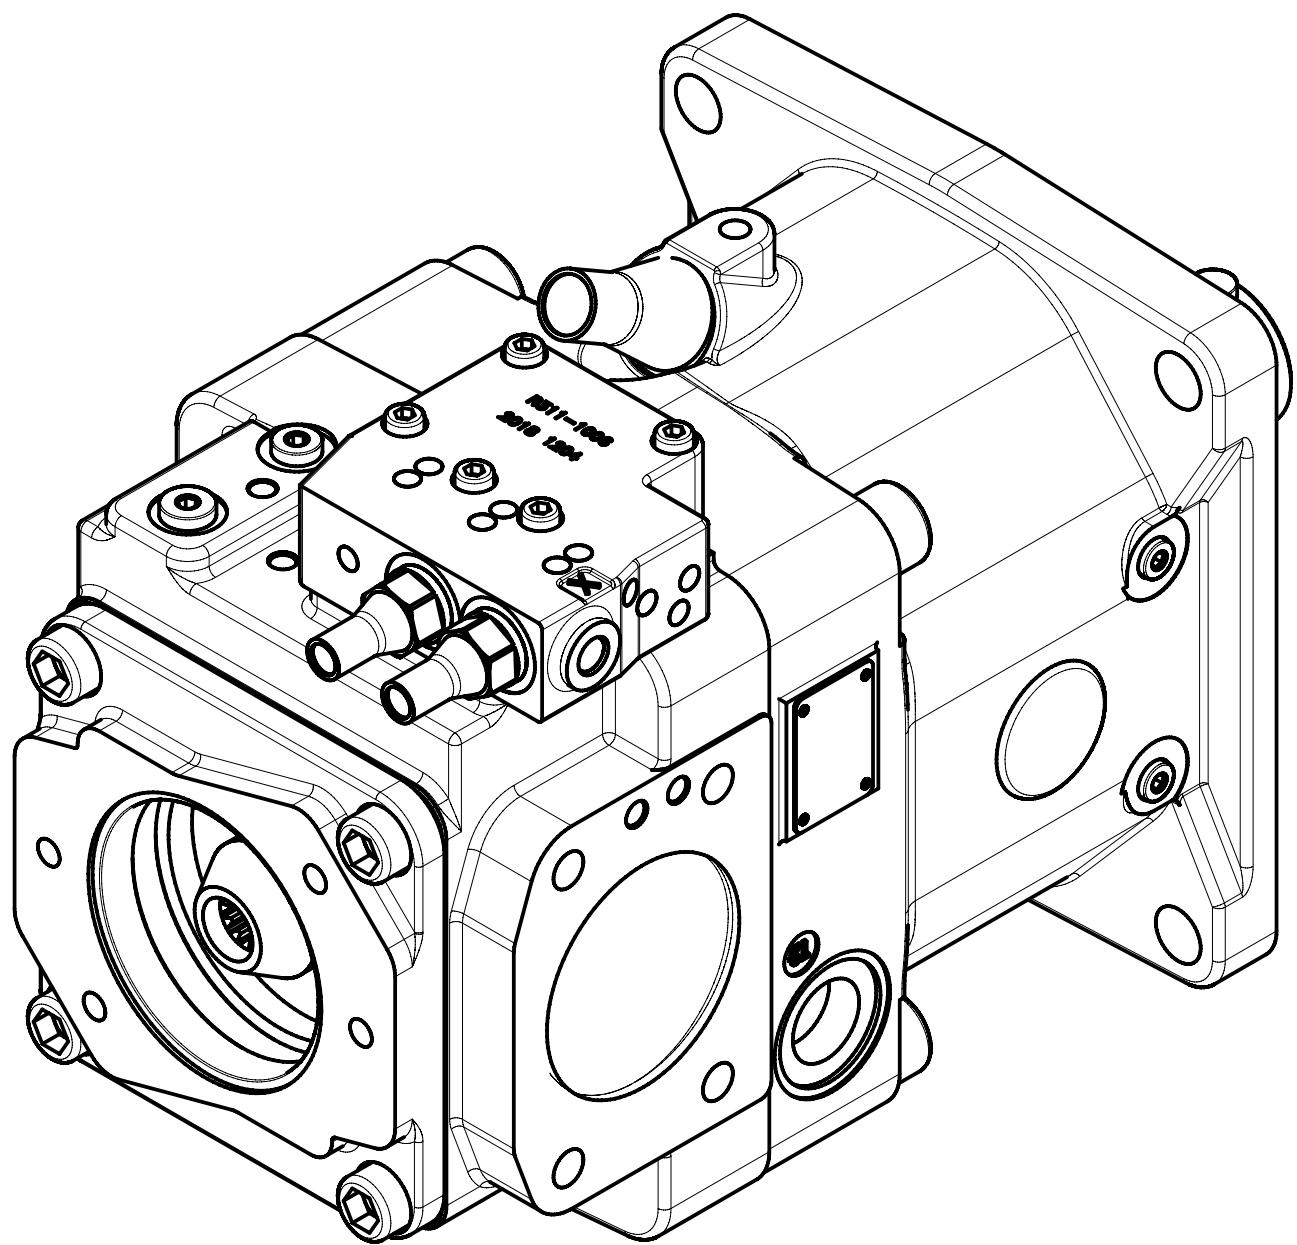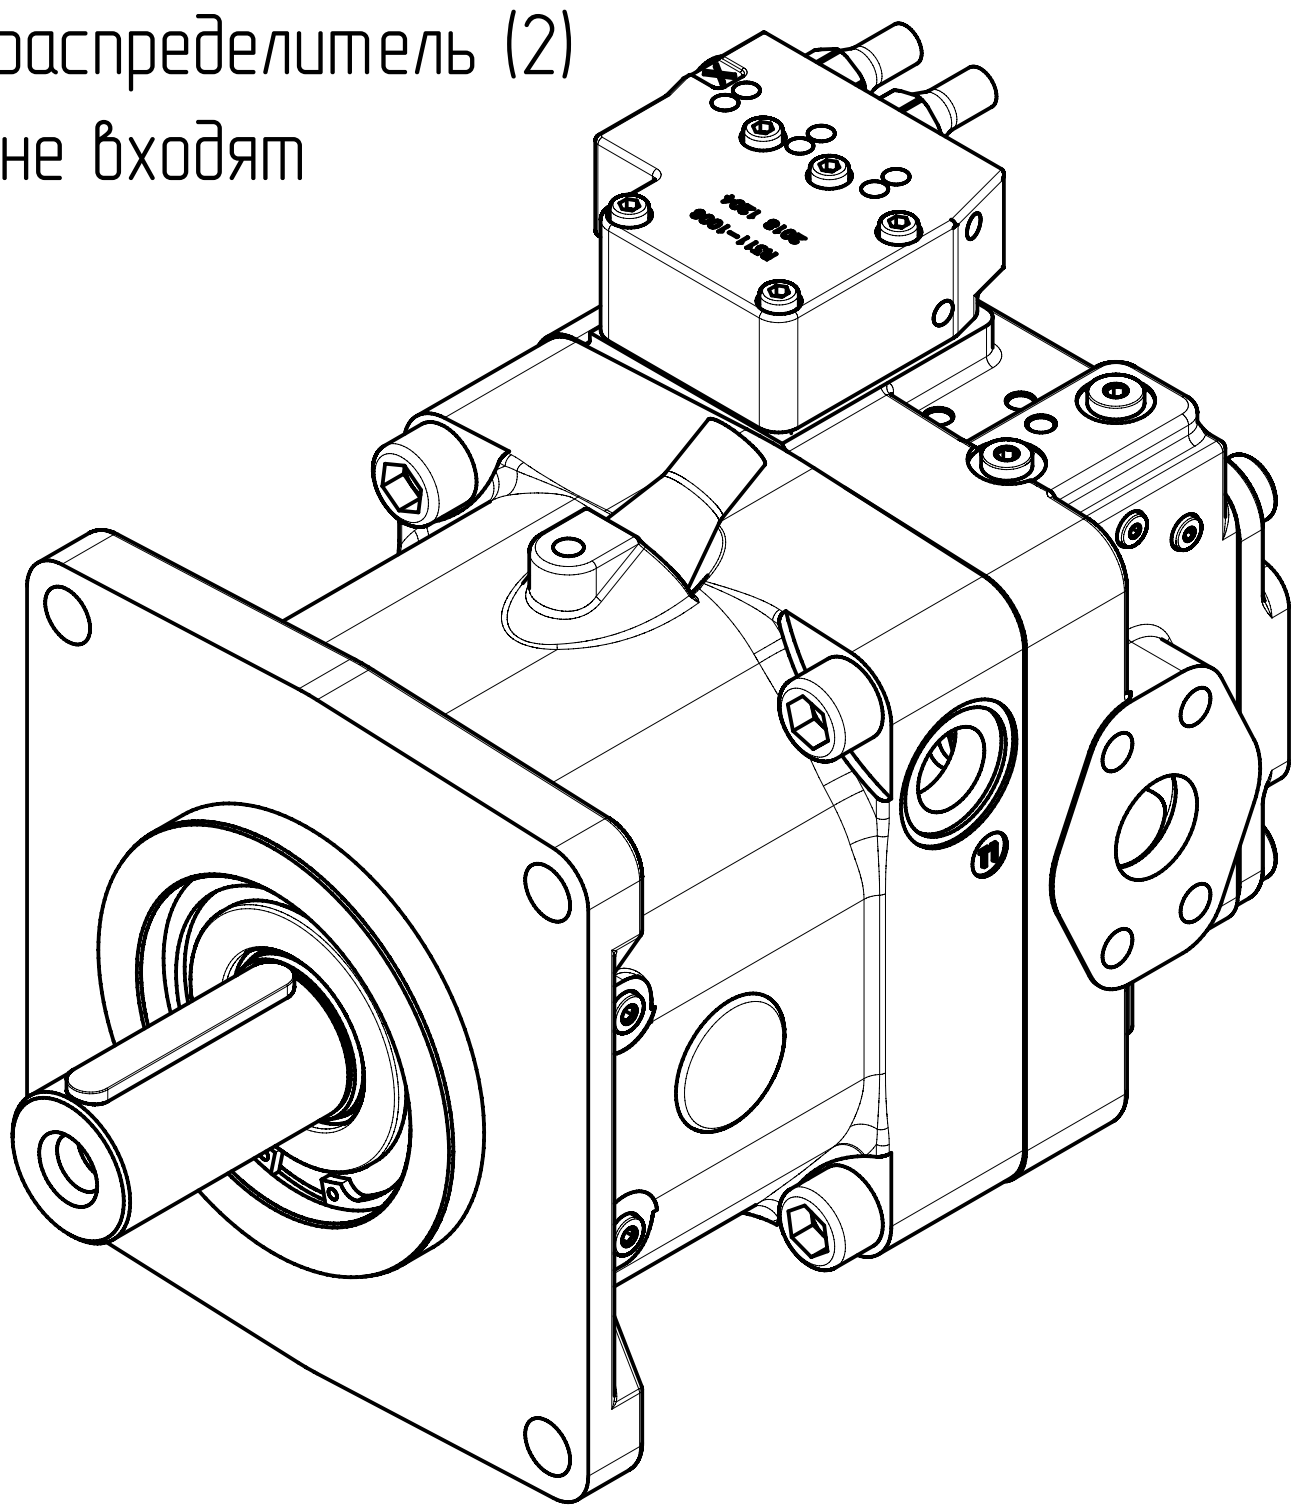

Вал цилиндрический
AS 16x10x100
DIN 6885

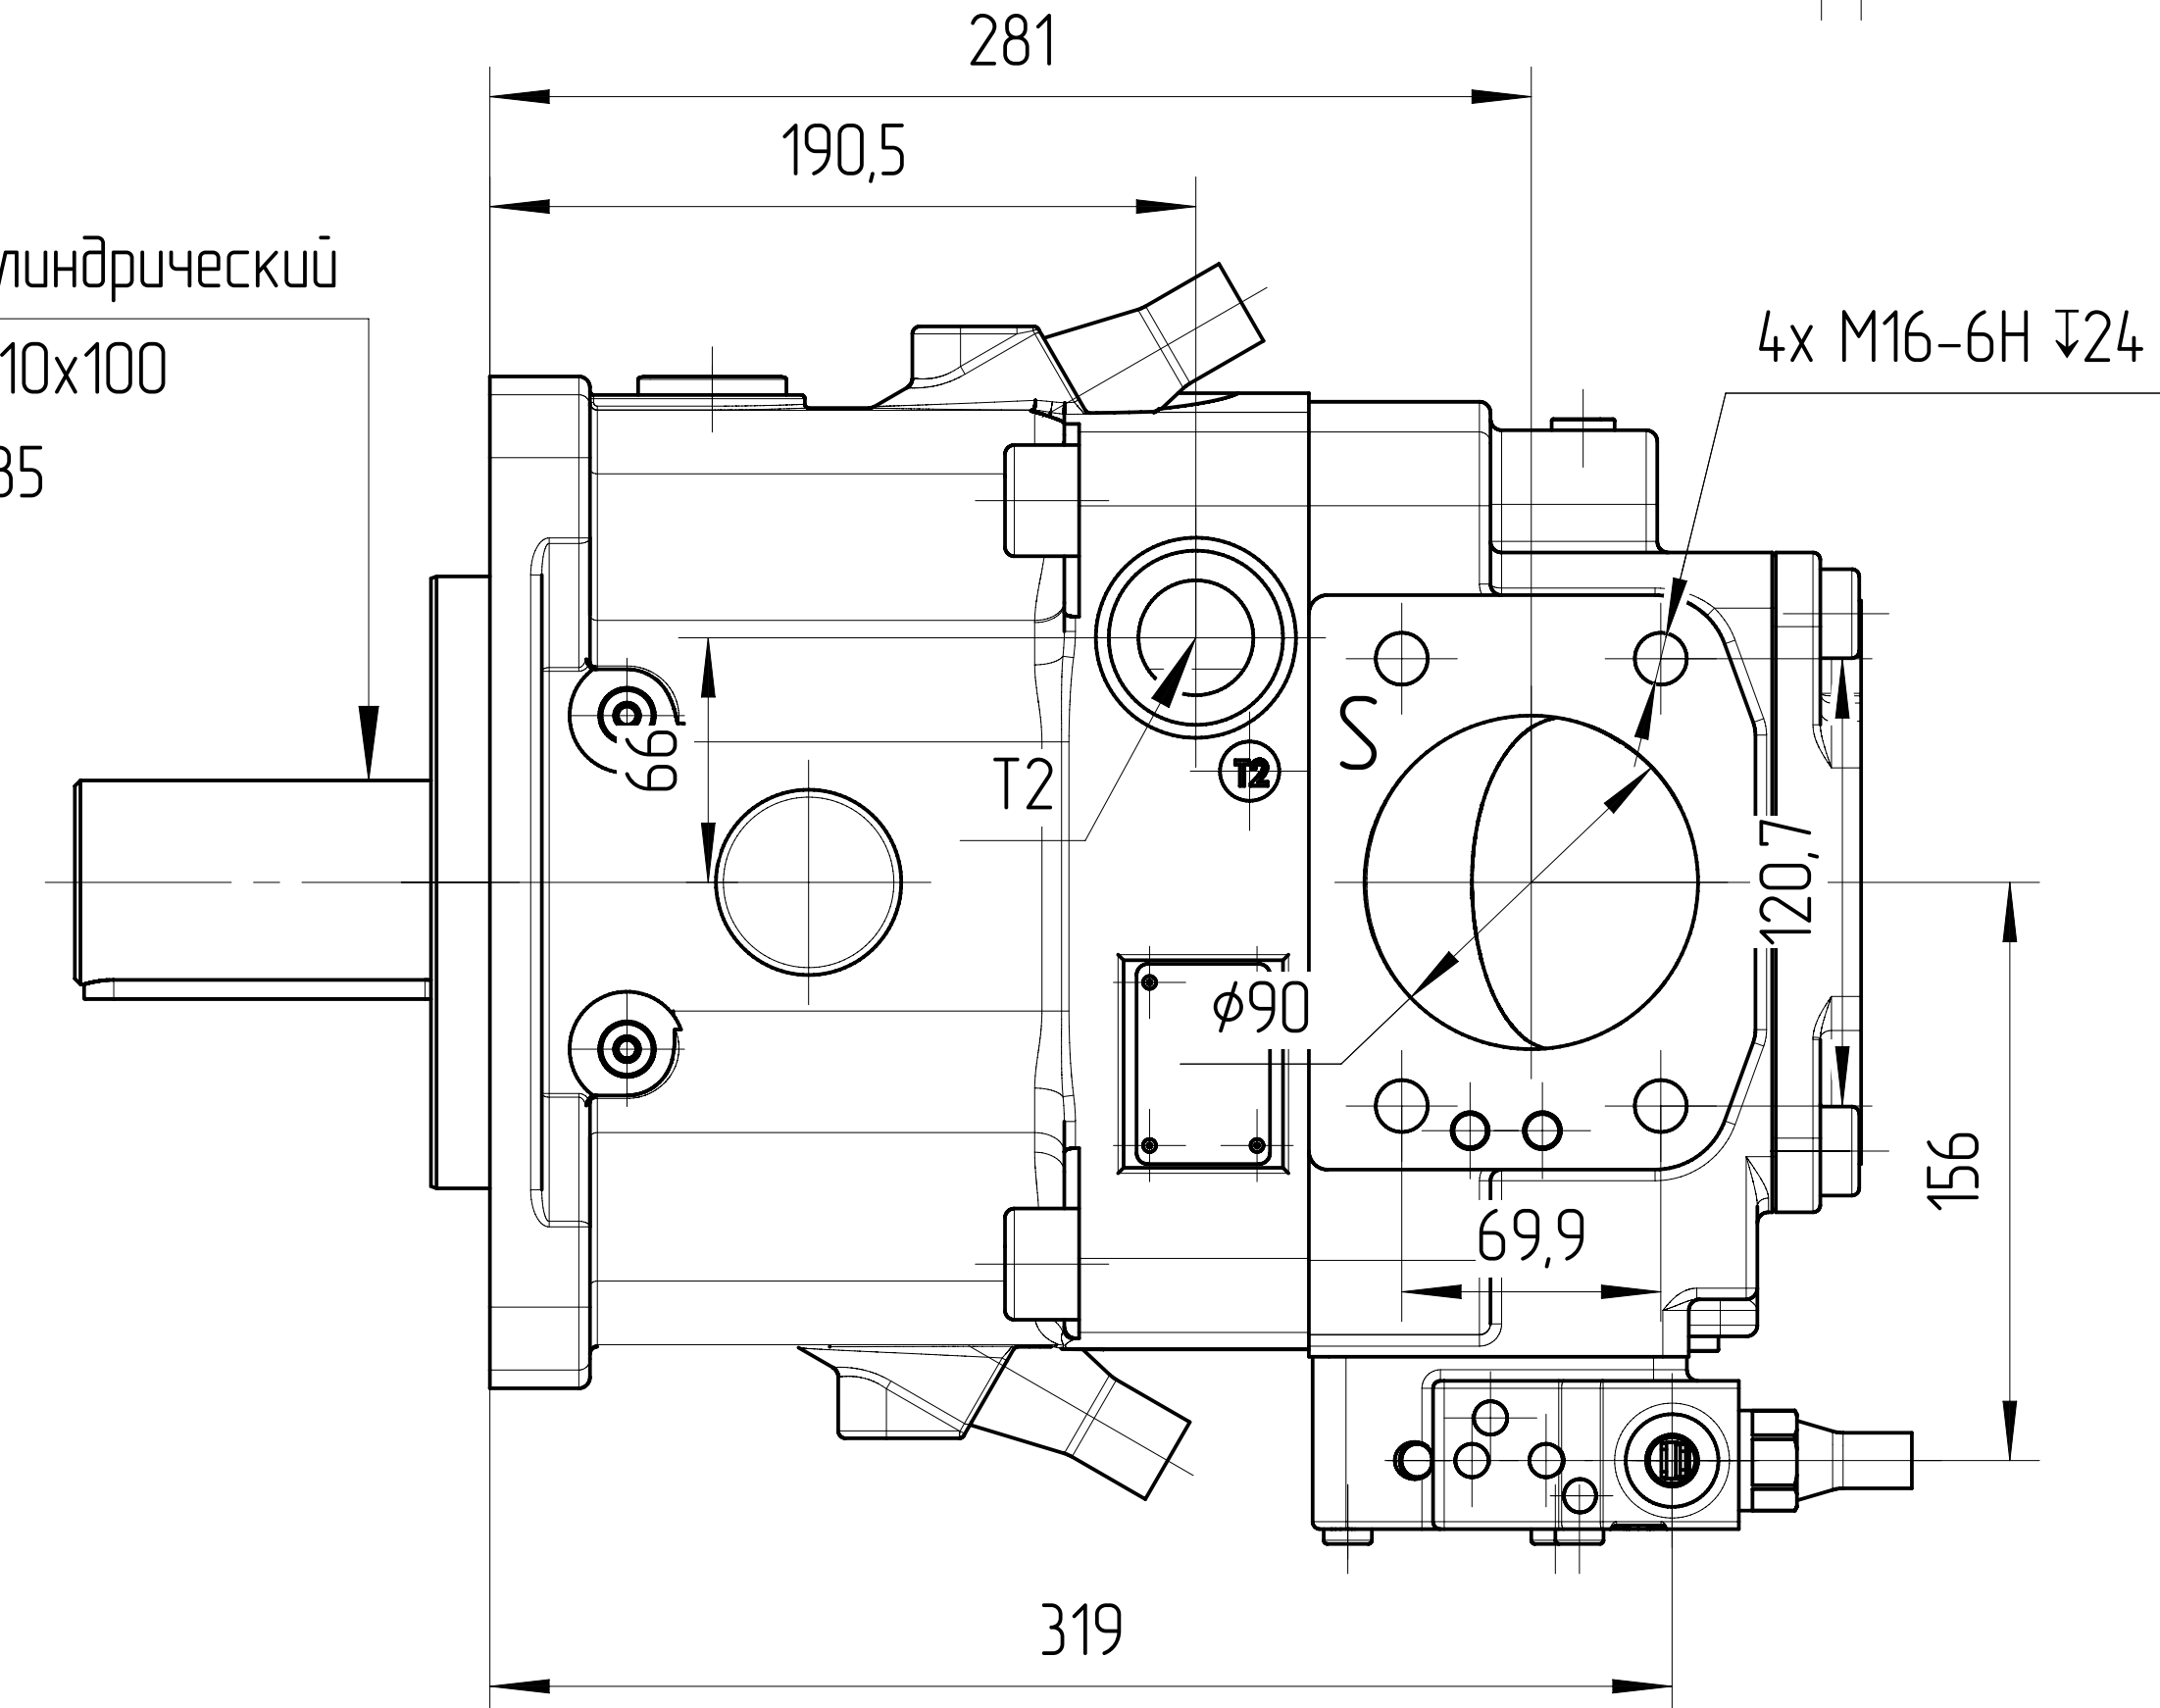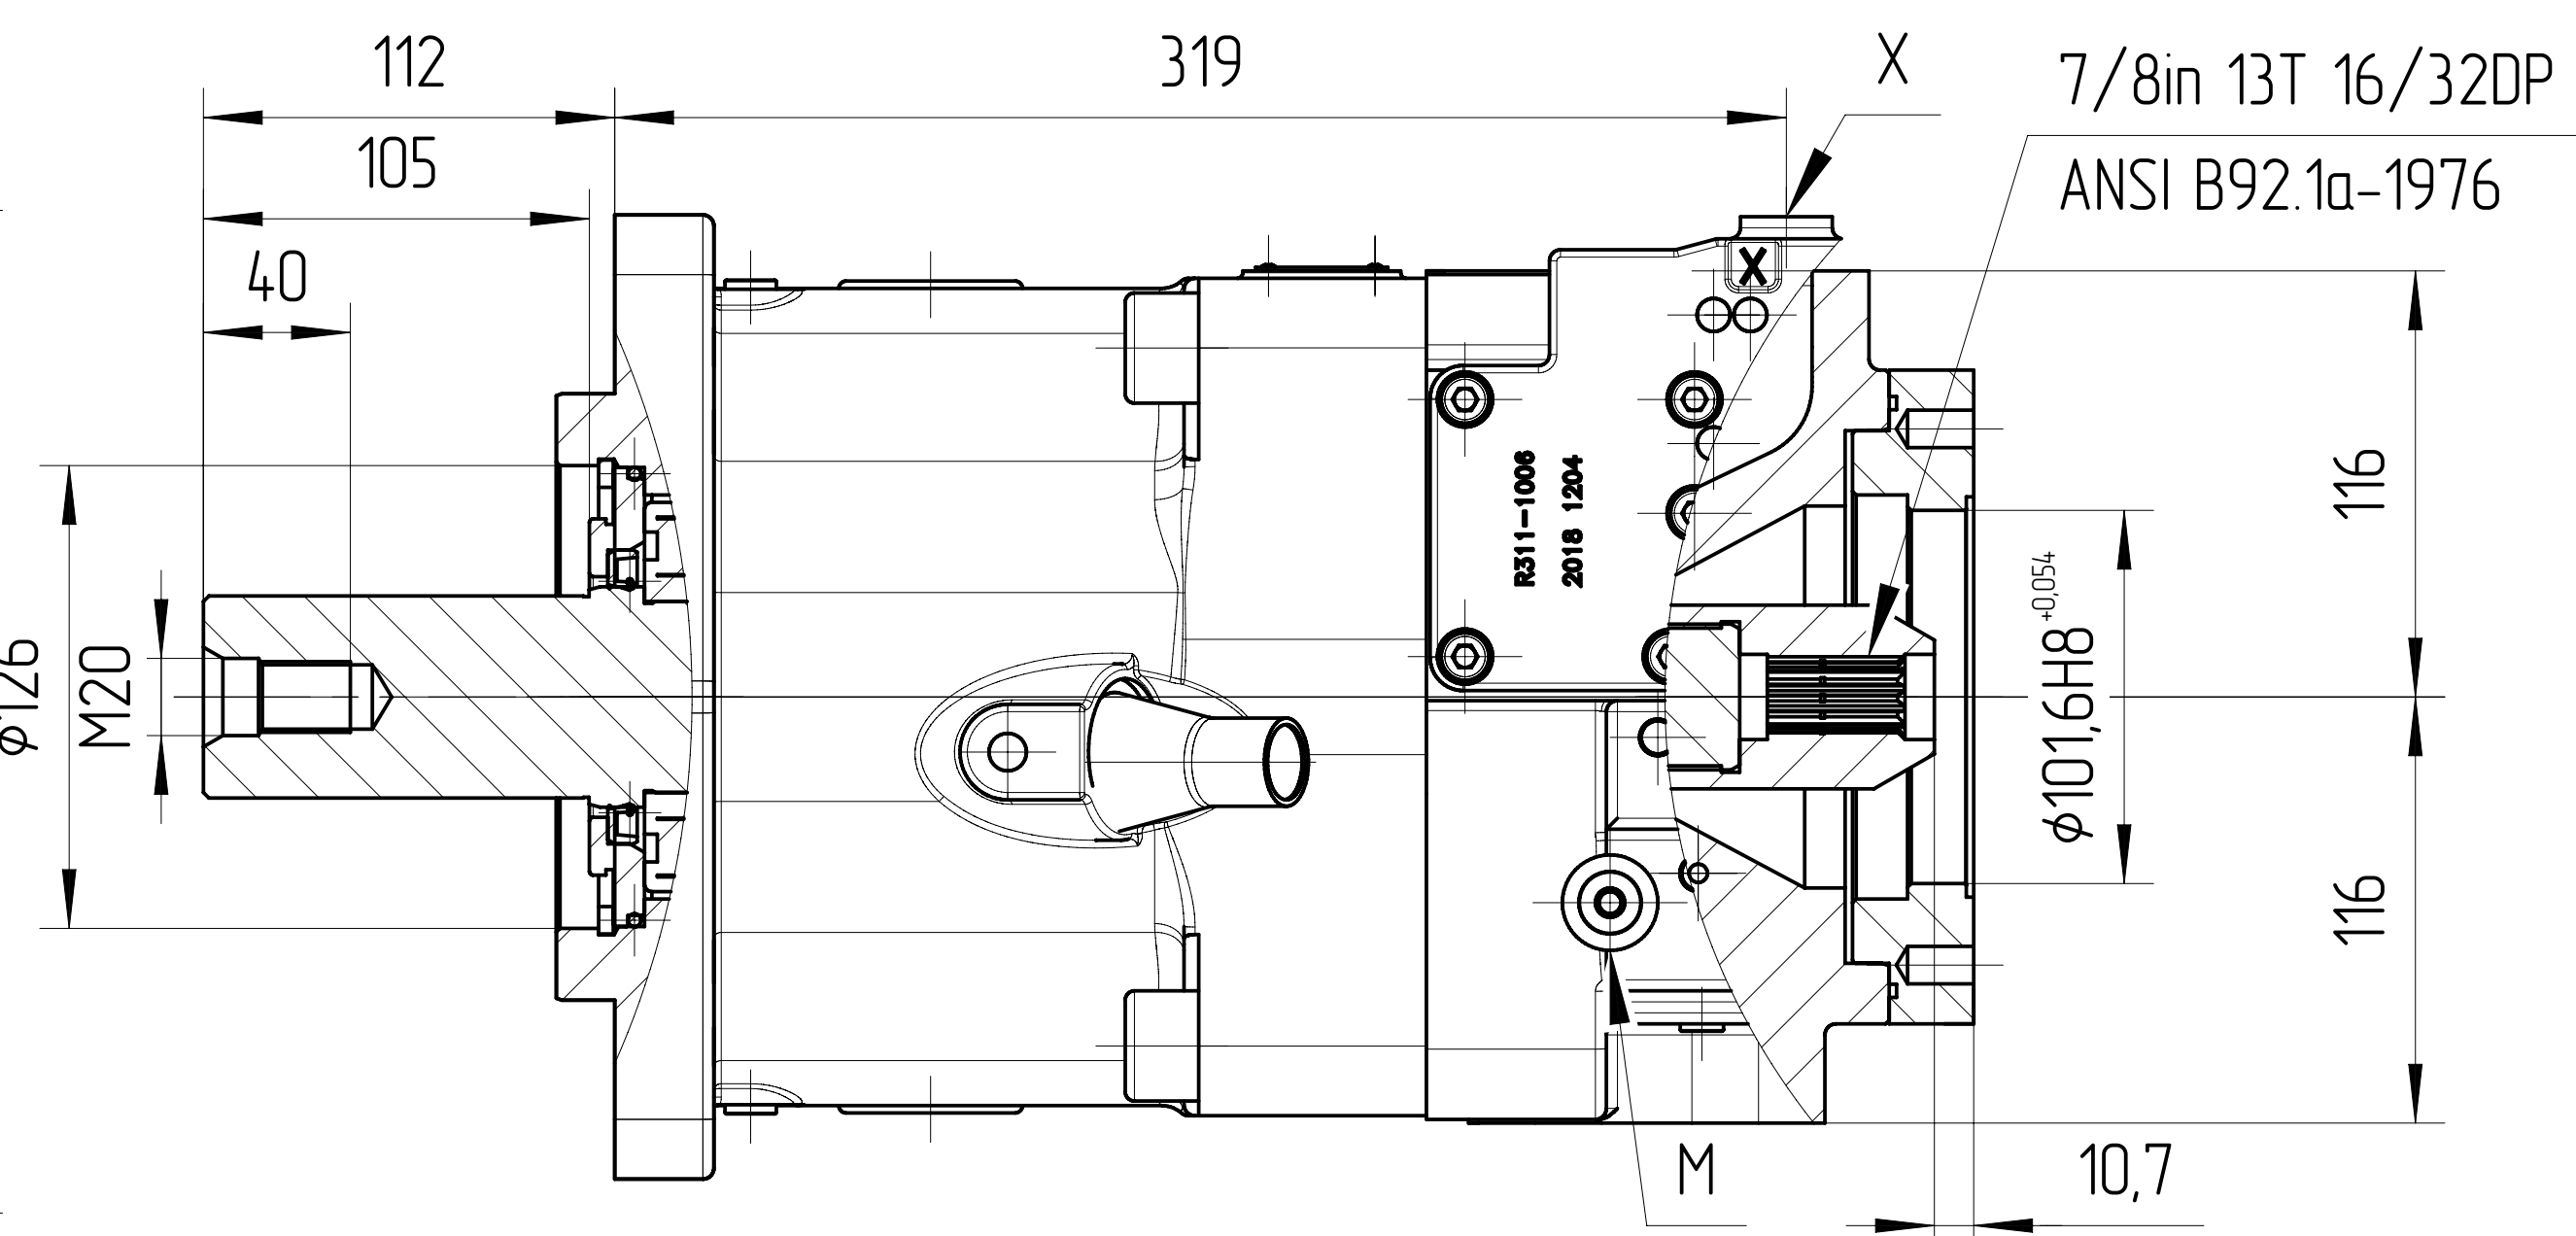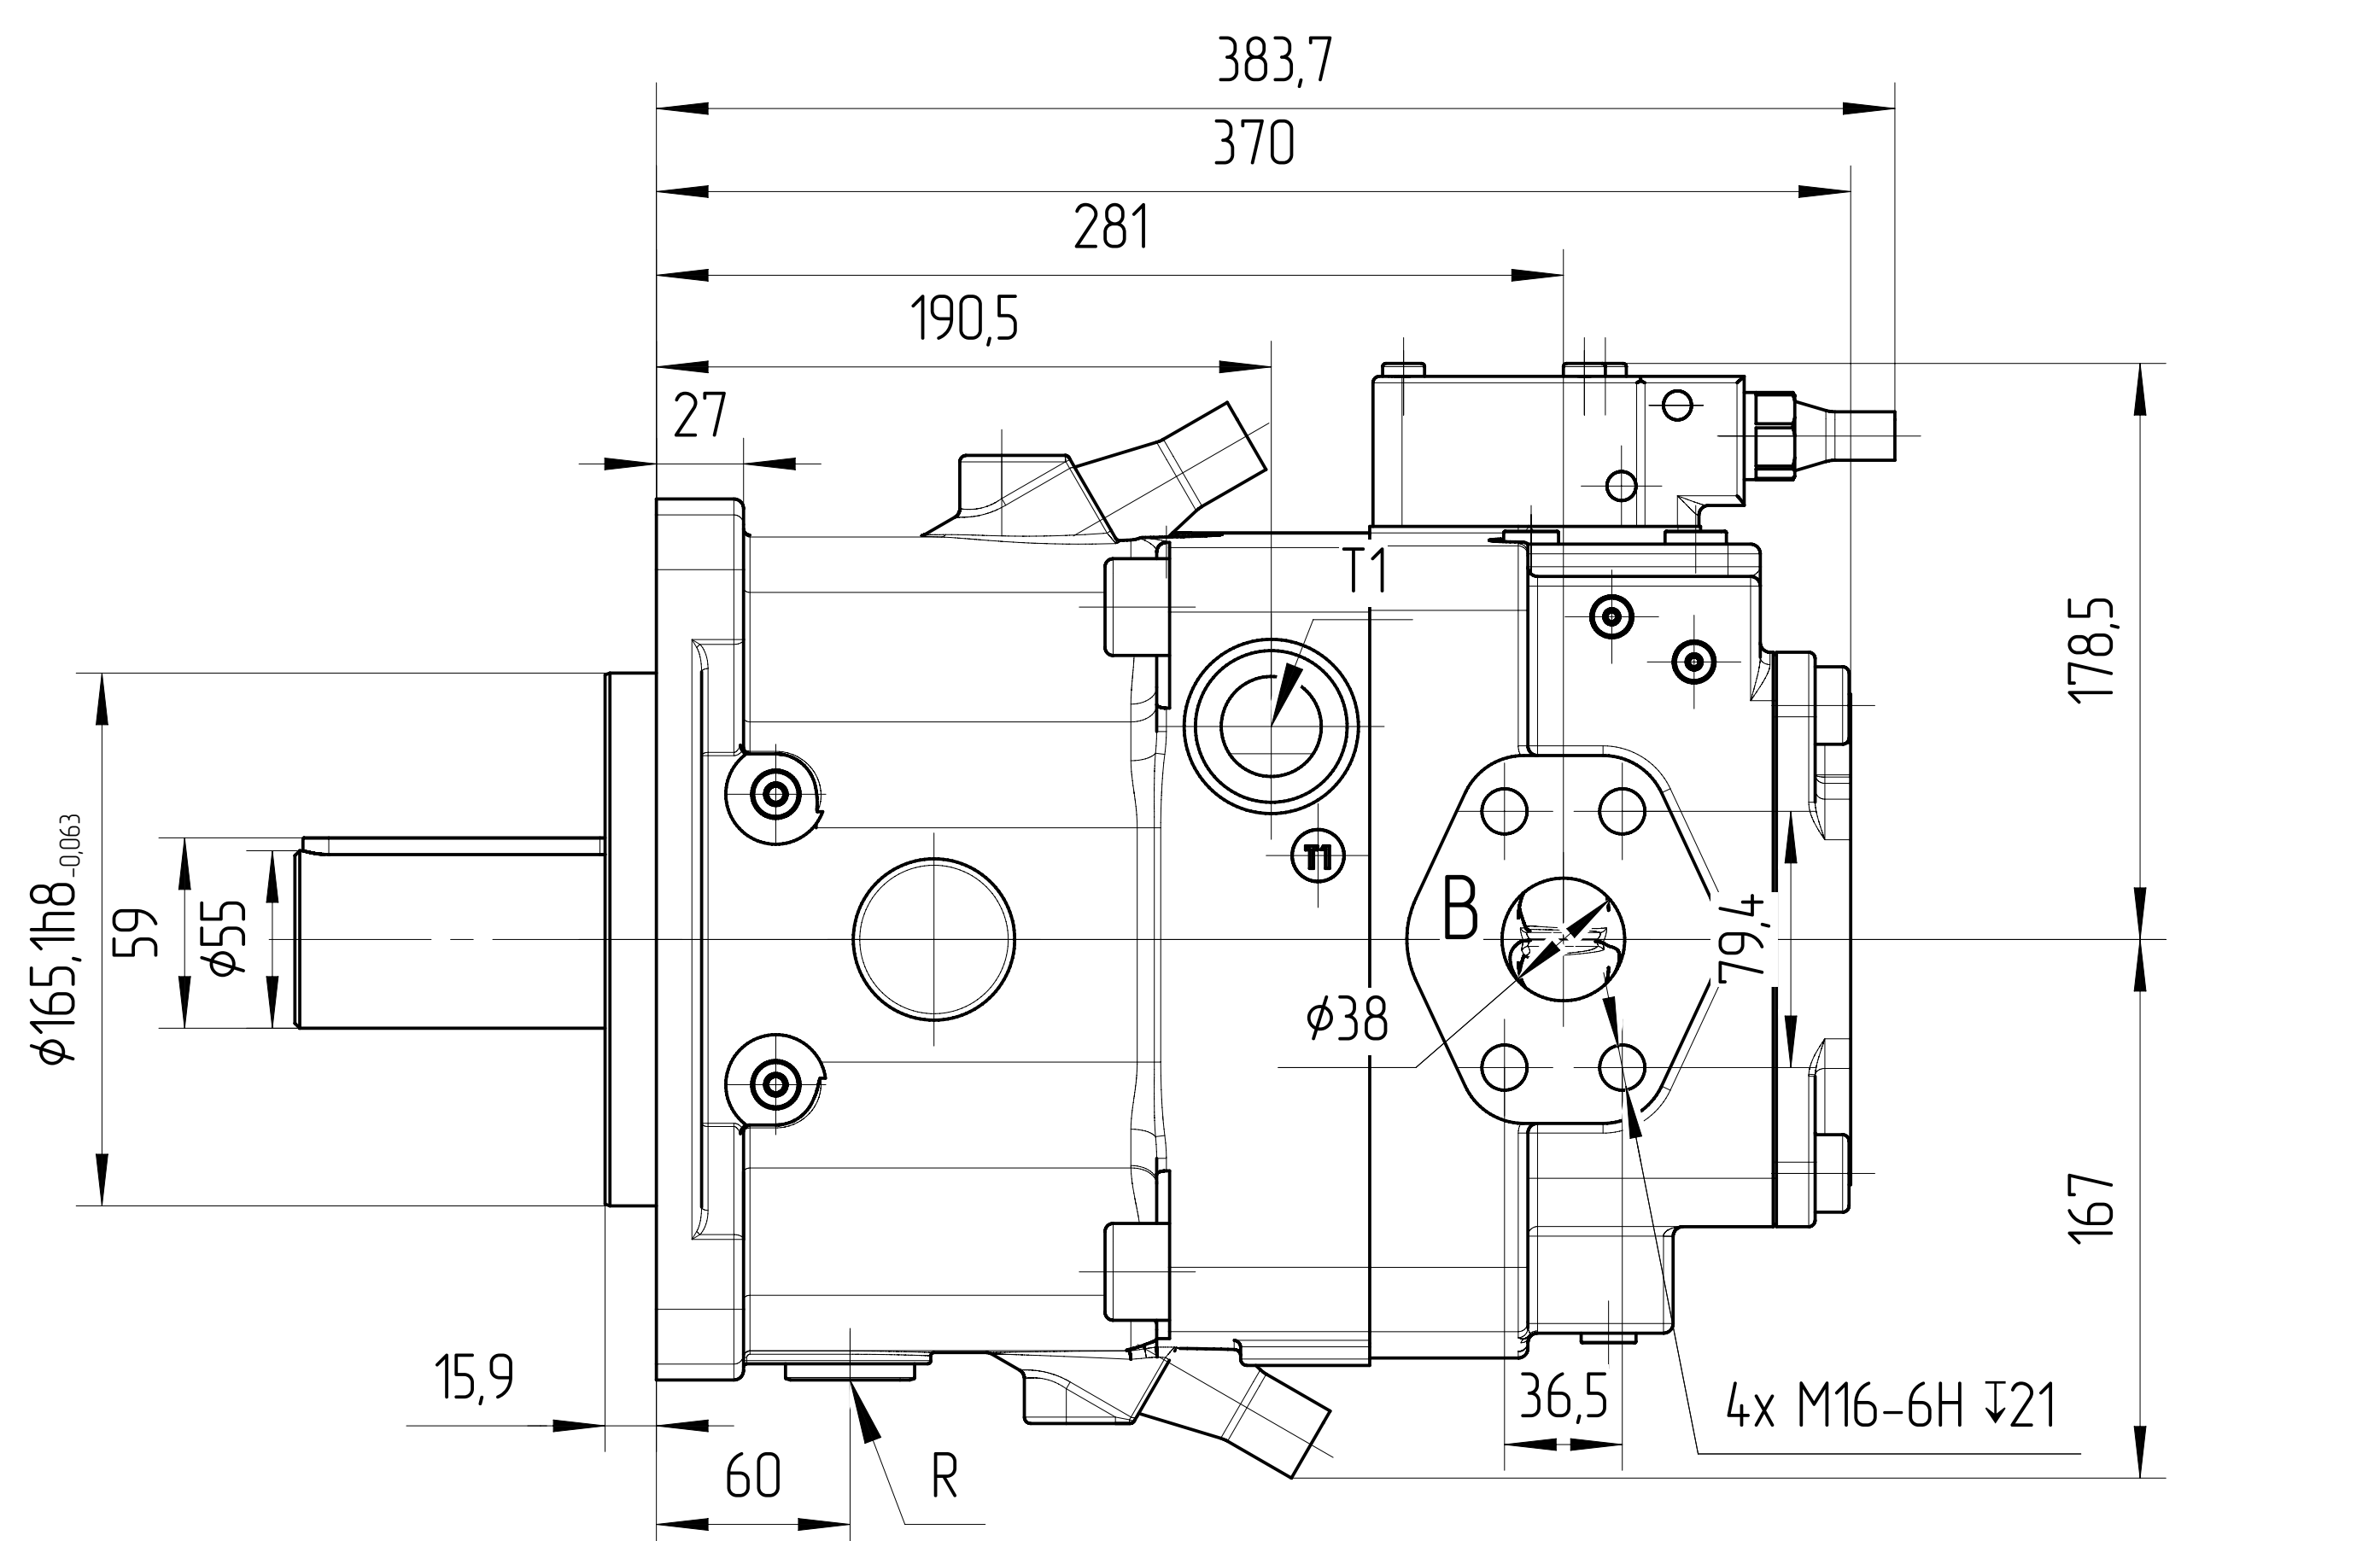

ISO-E		Индекс шп	Лин. черт	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
						001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал		28.05.2025		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c		Масса [кг]		Масштаб		Вид продукта	
+0.5 -0.3 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0 +3.0 +4.0 +10.0 +20.0 +40.0		95		1:5		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J11V0190 DRG/11R(L)-NPD 12K02	
		CAD - dft.				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
						A2	